



UPS-IND M1 13100 100 KVA
VOLTAJE ENTRADA: 230/400V
VOLTAJE SALIDA: 230/400V
BUS DE CORRIENTE ± 240 VCD AJUSTABLE

VISTA FRONTAL

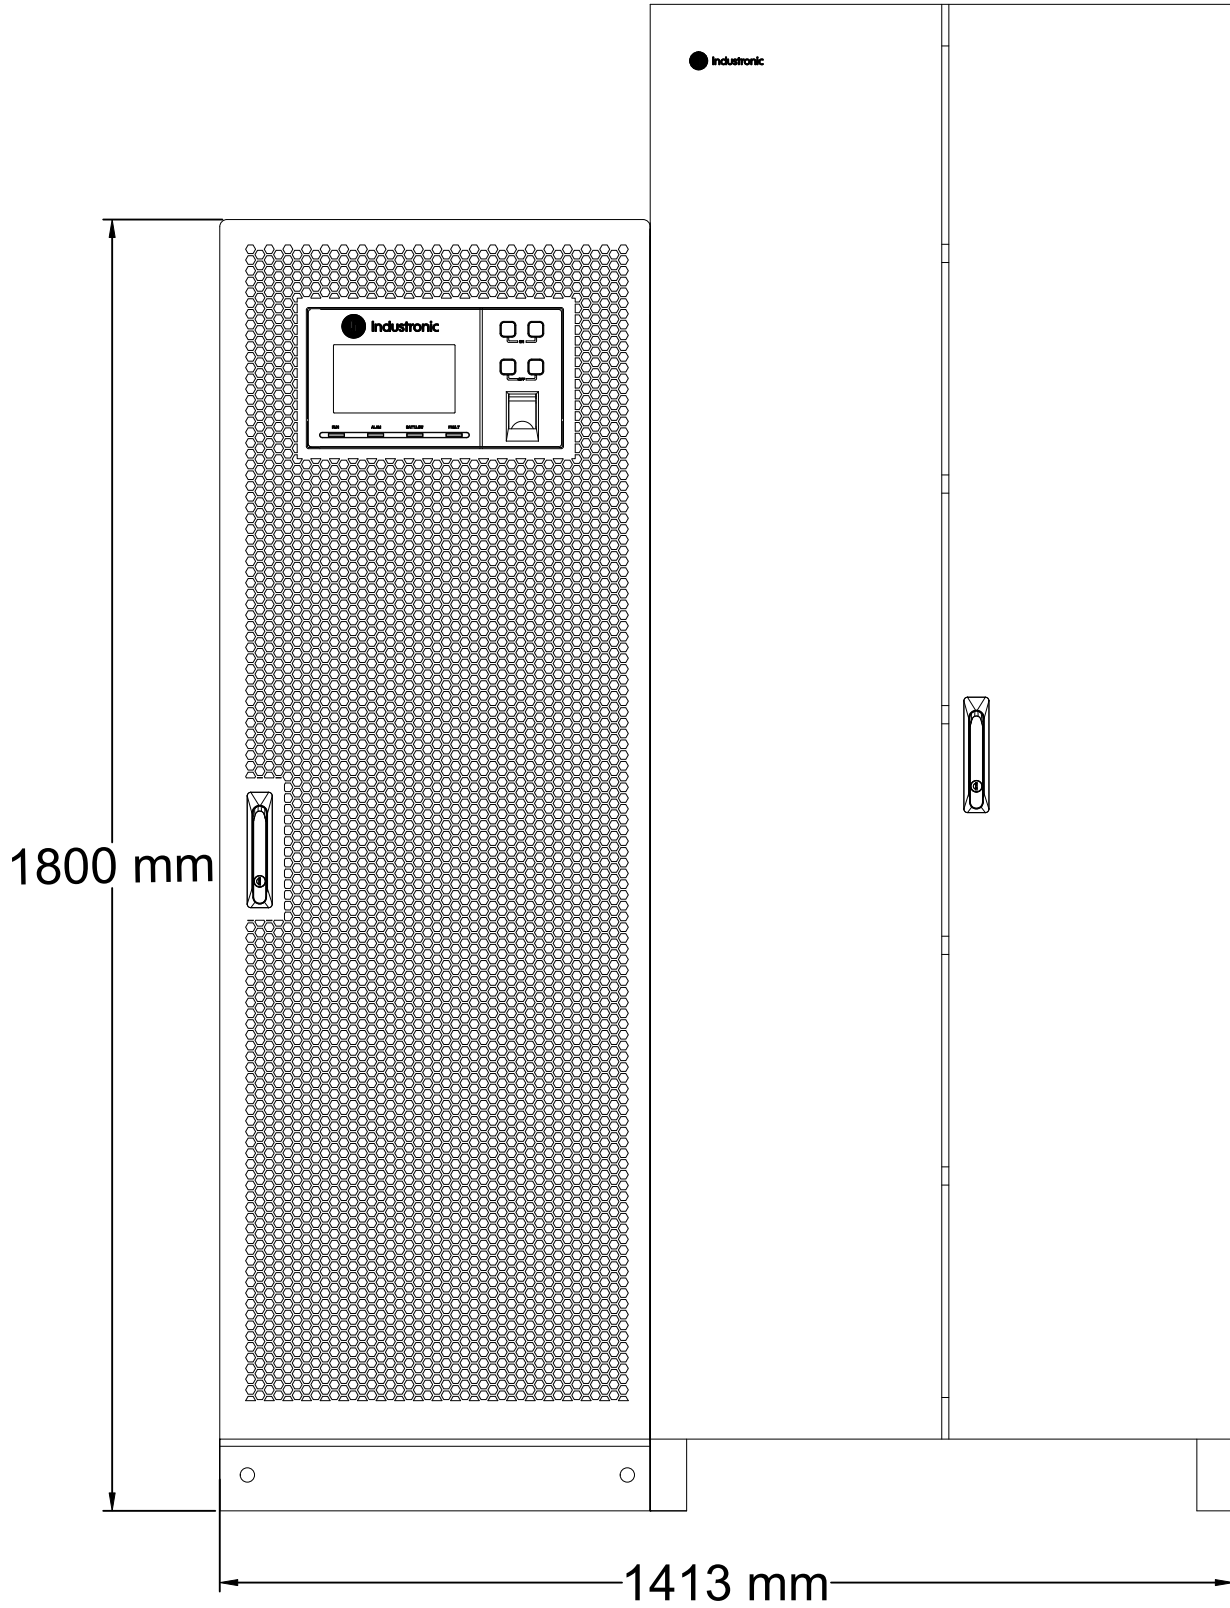

VISTA LATERAL

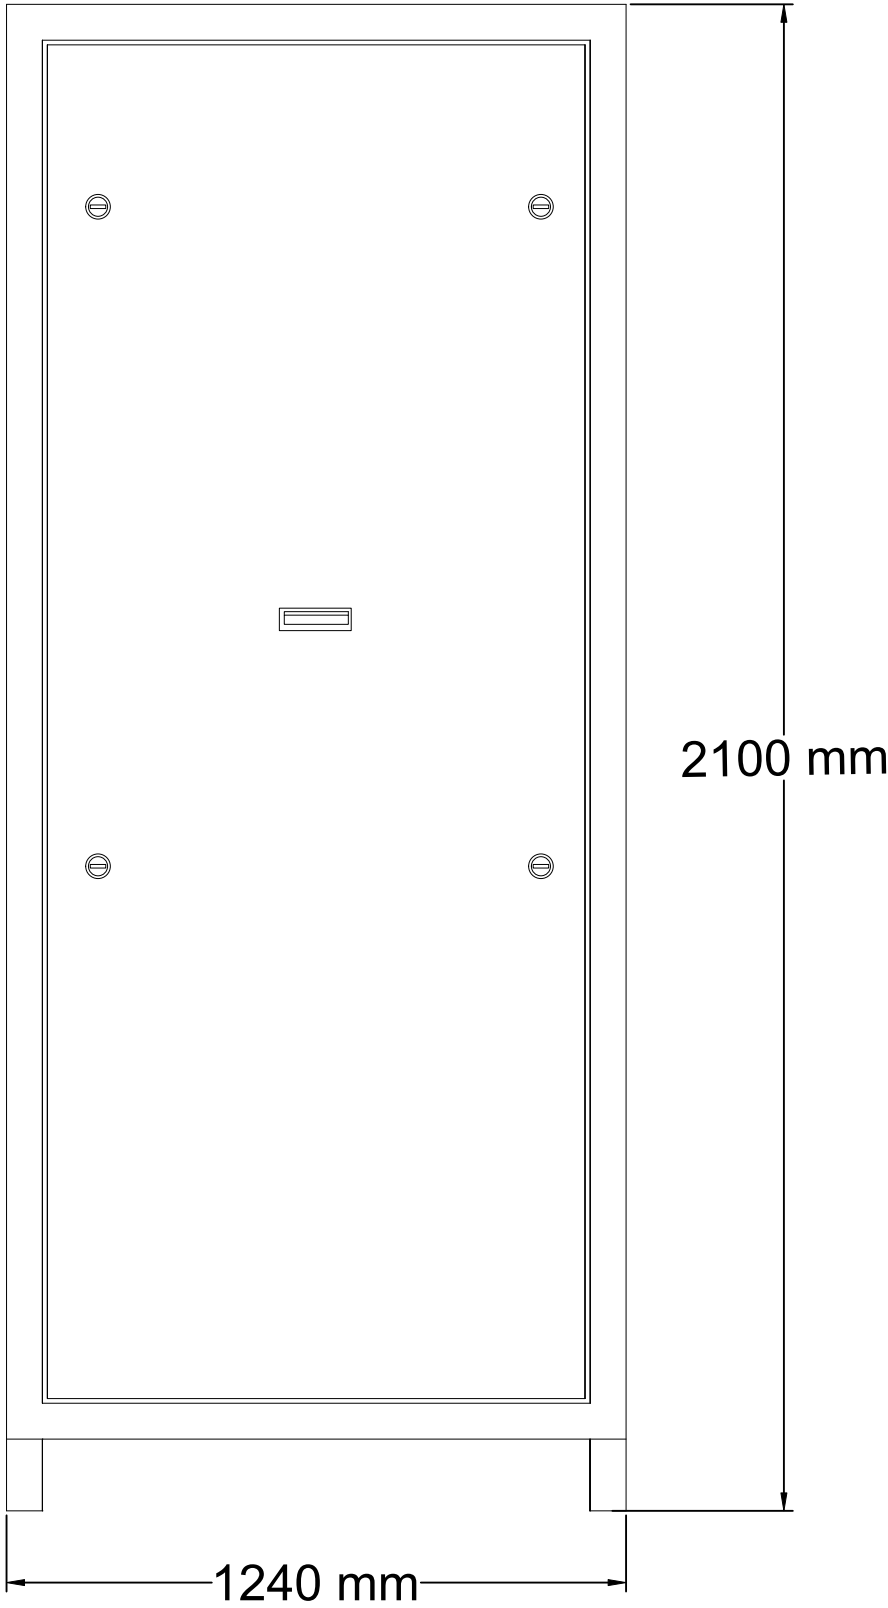

- NOTAS:
- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
 - 2.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
 - 3.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
 - 4.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

TIEMPO DE RESPALDO (min)	UPS		BANCO EXTERNO		
	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO DE UPS (Kg)	DIMENSIONES POR GAB.(mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO POR GABINETE (Kg)	NUMERO DE GABINETES
0	1800 x 600 x 1000	230			
5	1800 x 600 x 1000	230	1800 x 1120 x 1010	1070	1
10	1800 x 600 x 1000	230	1800 x 1120 x 1010	1540	1
15	1800 x 600 x 1000	230	2100 x 813 x 1240	1790	1
30	1800 x 600 x 1000	230	1800 x 800 x 1000	1440 c/u	2
60	1800 x 600 x 1000	230	1800 x 1120 x 1010	2130 c/u	2

FRACC. 0" A 12"
± 1/64
FRACC. 12" A 24"
± 1/32
FRACC. 24" EN
± 1/16
DECIMALES
± 0.0005"
ANGULARES
± 15°
ACABADOS NO IND. *
125

PARALELISMO
0.0037°/PE
CONCENTRICIDAD
0.001" LT1
PERPENDICULARIDAD
0.0037°/PE
OVALADO
0.0005" LT1
PANDURA
0.0037°/PE
RADIOIS NO IND. *
0.010

TOLERANCIAS GENERALES

REGISTRO DE REVISIONES

F			
E			
D			
C			
B			
A			
CAMBIO	FECHA	CANT.	SE USA EN

NOMBRE
DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-IND M1 13100 100KVA VN: 230/400V

ESCALA
1=1

NORTEC S.A DE C.V.
PARQUE INDUSTRIAL KALOS,
AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7
COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,
GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

706161

REVISION

TAMAO
C