


UPS-IND HF 1340 M1

VOLTAJE ENTRADA: 120/208V, 127/220V, 254/440V, 266/460V, 277/480V


VOLTAJE SALIDA: 120/208V,127/220V, 254/440V, 266/460V, 277/480V

BUS DE VOLTAJE ±192 VCD AJUSTABLE

VISTA FRONTAL

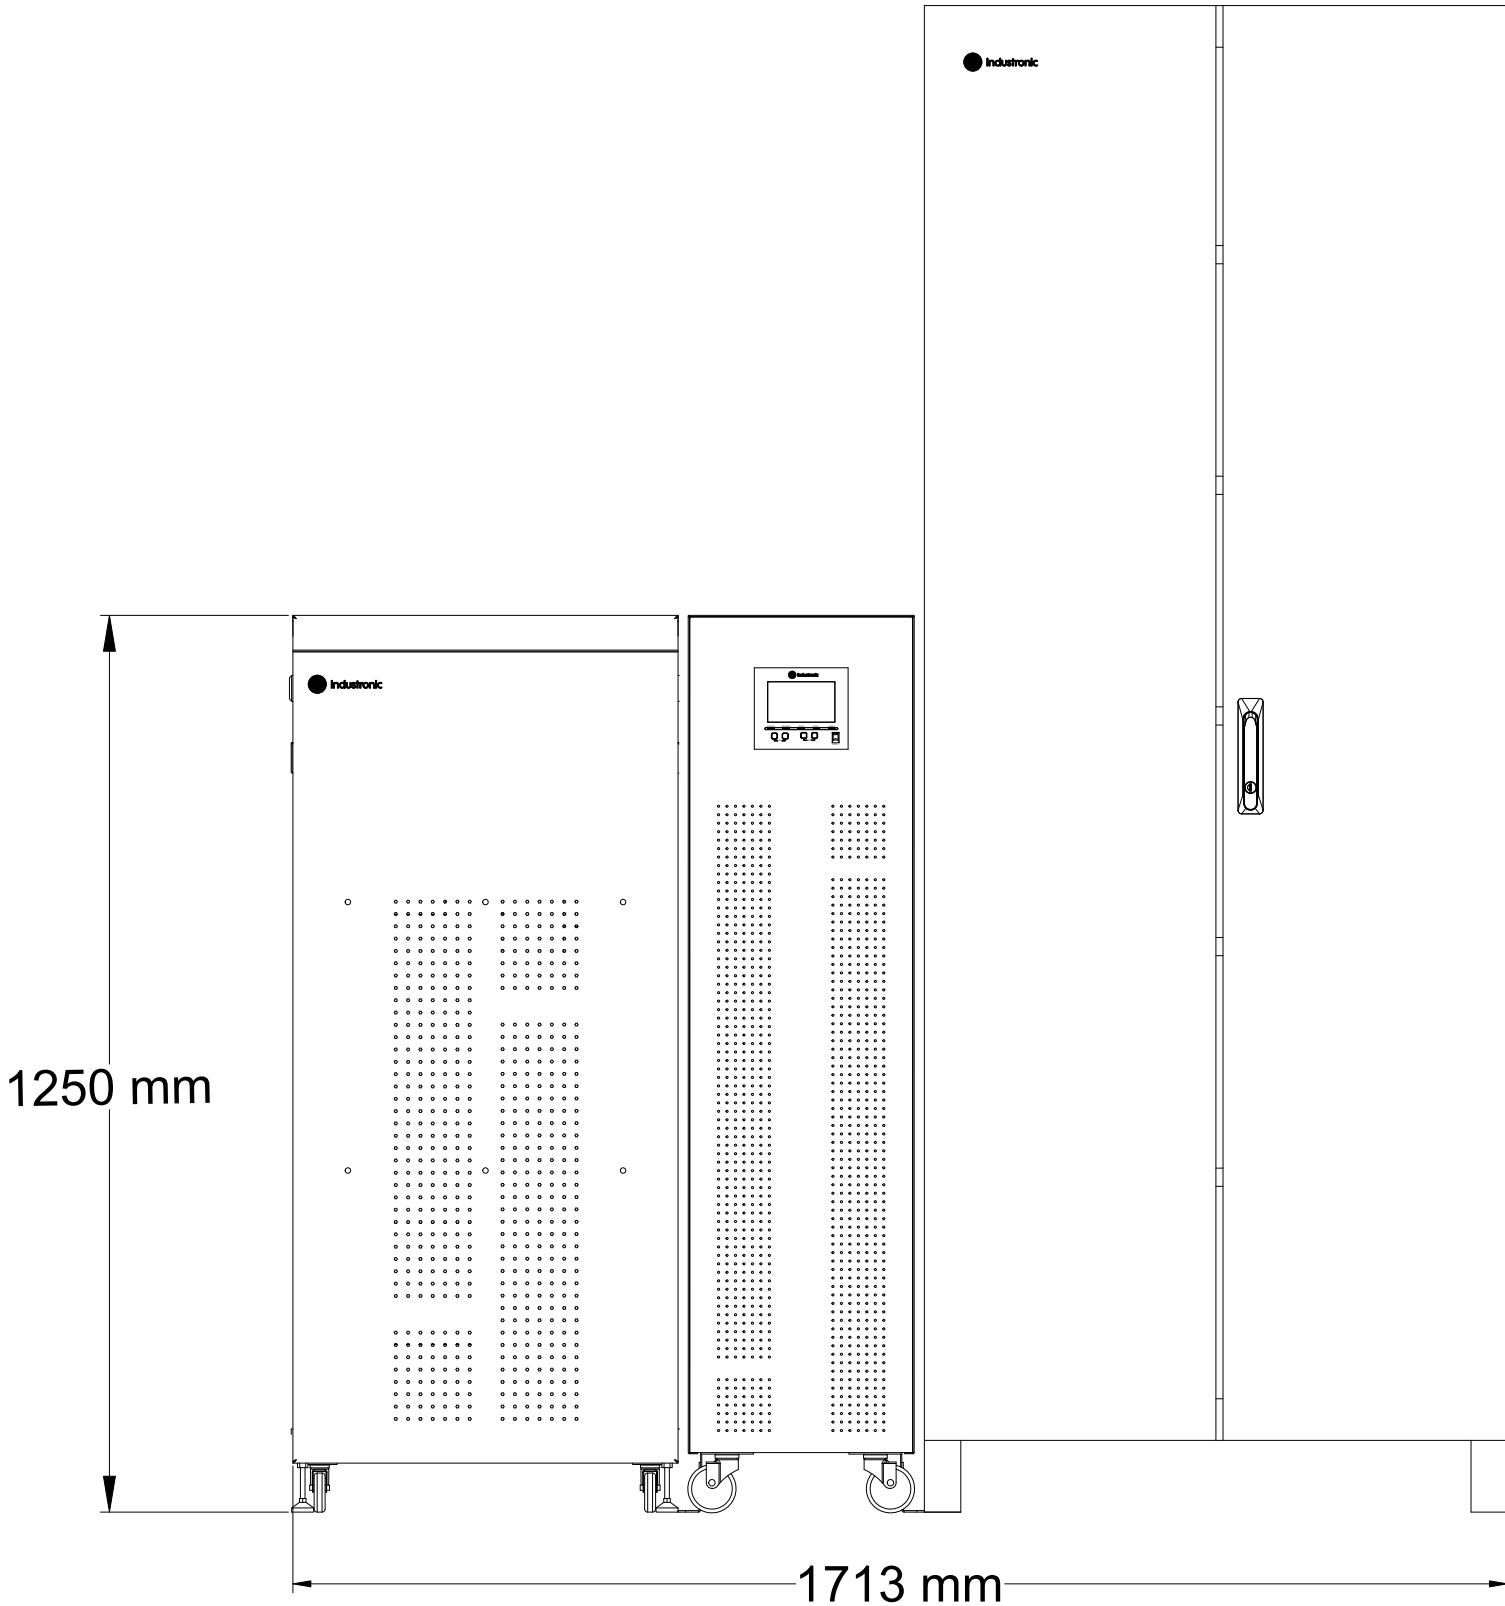

VISTA LATERAL

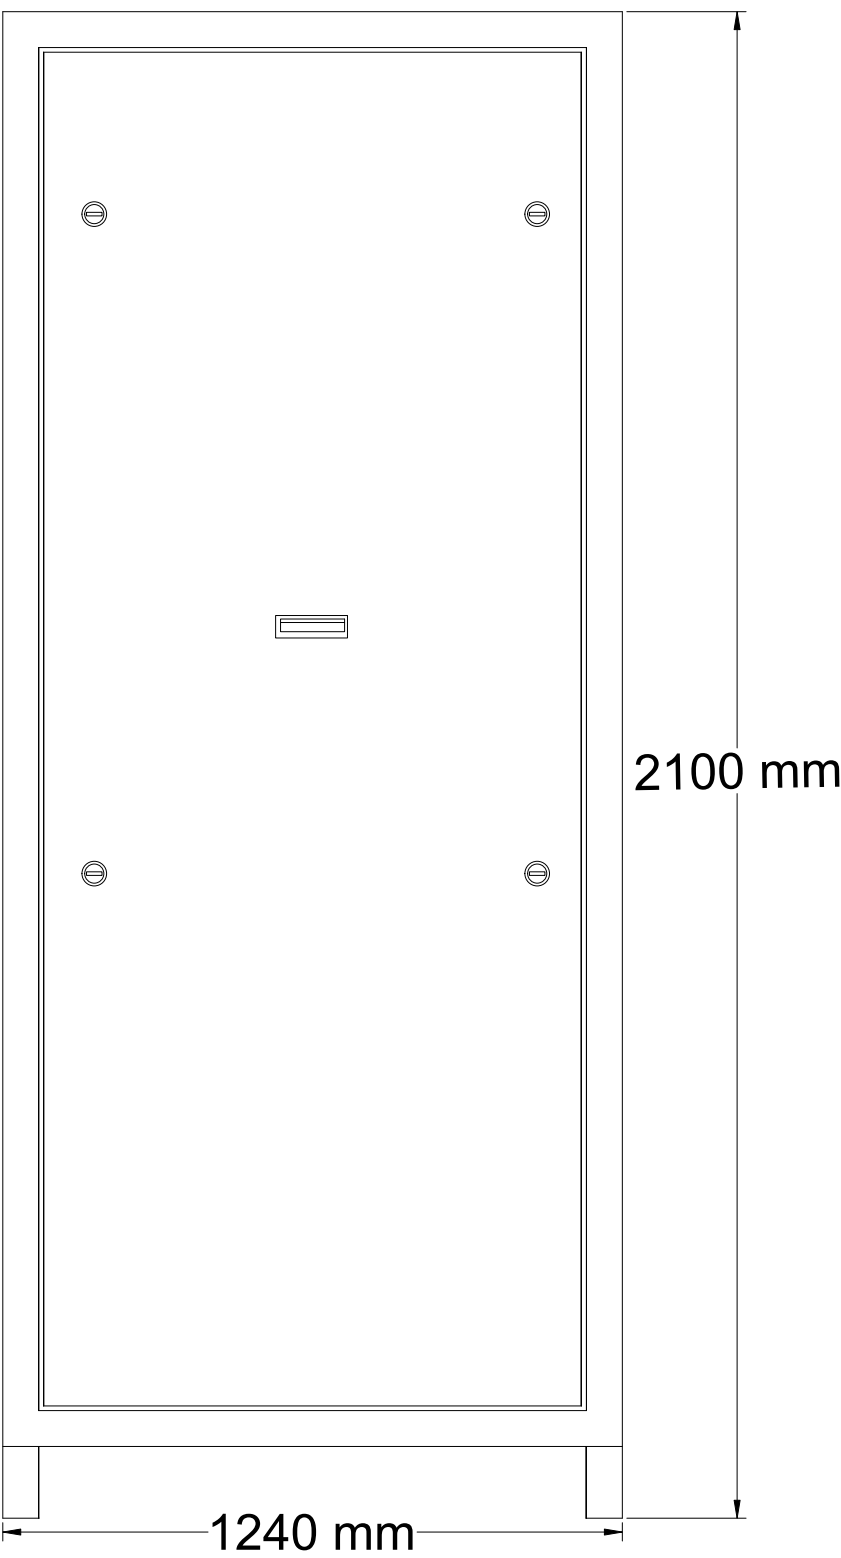

- NOTAS:
- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
 - 2.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
 - 3.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
 - 4.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

TIEMPO DE RESPALDO (min)	MODULO DE POTENCIA		UPS		BANCO EXTERNO		
	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO TOTAL (Kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO DE UPS (Kg)	DIMENSIONES POR GAB.(mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO POR GABINETE (Kg)	NUMERO DE GABINETES
0	1250 X 600 X 1000	540	1250 x 300 x 835	260			
5	1250 X 600 X 1000	540	1250 x 300 x 835	462			
10	1250 X 600 X 1000	540	1250 x 300 x 835	260	1600 x 620 x 900	688	1
15	1250 X 600 X 1000	540	1250 x 300 x 835	260	1600 x 620 x 900	791	1
30	1250 X 600 X 1000	540	1250 x 300 x 835	260	1800 x 800 x 1000	1305	1
60	1250 X 600 X 1000	540	1250 x 300 x 835	260	1620 x 960 x 800	1056 c/u	2
90	1250 X 600 X 1000	540	1250 x 300 x 835	260	2100 x 813 x 1240	2298 c/u	2

QUITAR FILOS

MARCAR NO. PIEZA

REFERENCIA:

FRACC. 0° A 12° ± 1/64

FRACC. 12° A 24° ± 1/32

FRACC. 24° EN ± 1/16

DECIMALES ±0.005°

ANGULARES ± 15'

ACABADOS NO IND. = 125

PARALELISMO 0.003°/PIE

CONCENTRICIDAD 0.001" LTI

PERPENDICULARIDAD ±0.003°/PIE

OVALADO 0.0005" LTI

PLANURA 0.003°/PIE

RADIOS NO IND. = 0.010

REGISTRO DE REVISIONES

F			
E			
D			
C			
B			
A			
CAMBIO	FECHA	CANT.	SE USA EN

NOMBRE

DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-IND HF 1340 M1 40 KVA VN: 120/208V, 127/220V, 254/440V, 266/460V, 277/480V

ESCALA

0

MATERIAL

NORTEC S.A DE C.V.

PARQUE INDUSTRIAL KALOS,

AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7

COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,

GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

706124

REVISIÓN

C