


UPS-IND HF 1340 M1

VOLTAJE ENTRADA: 230/400V


VOLTAJE SALIDA: 230/400V

BUS DE VOLTAJE ±192 VCD AJUSTABLE

VISTA FRONTAL

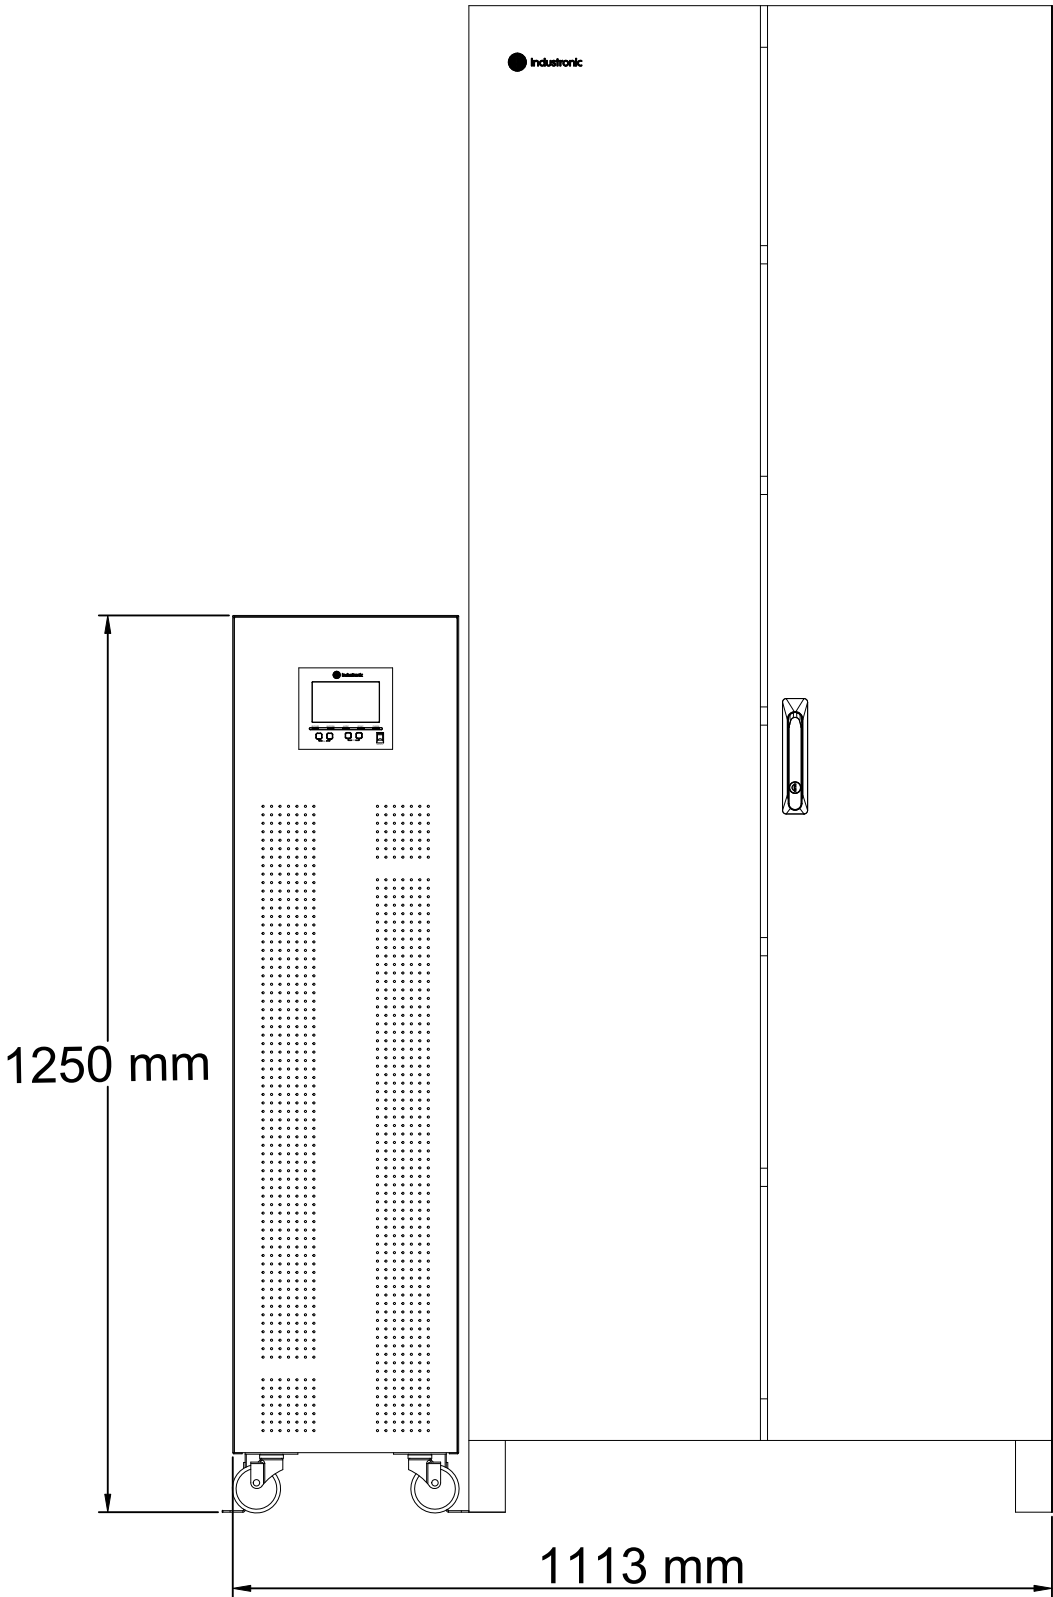

VISTA LATERAL

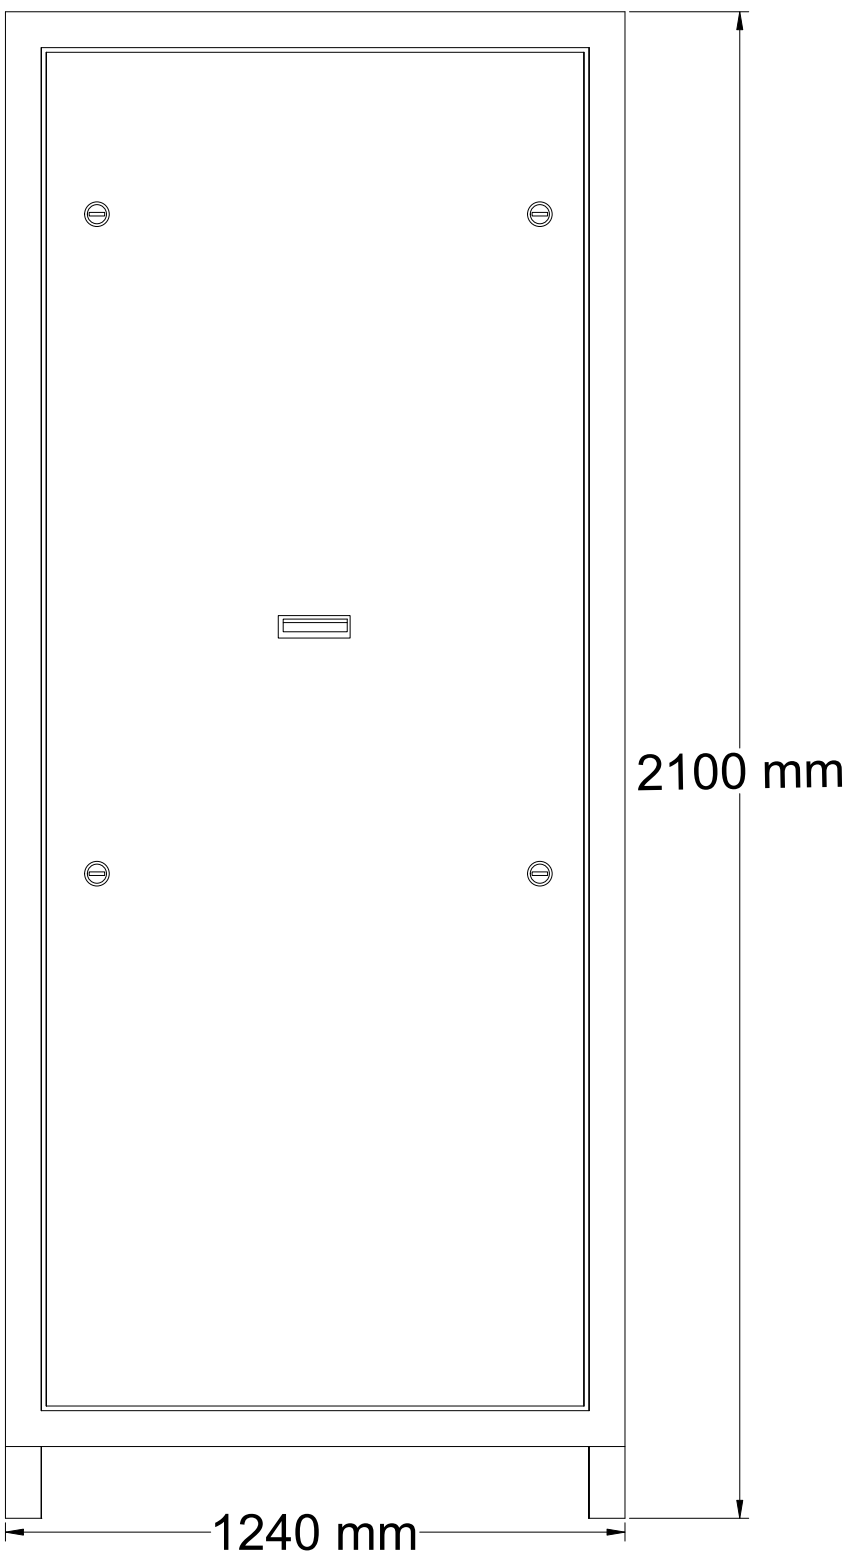

- NOTAS:
- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
 - 2.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
 - 3.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
 - 4.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

TIEMPO DE RESPALDO (min)	UPS		BANCO EXTERNO		
	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO DE UPS (Kg)	DIMENSIONES POR GAB.(mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO POR GABINETE (Kg)	NUMERO DE GABINETES
0	1250 x 300 x 835	260			
5	1250 x 300 x 835	462			
10	1250 x 300 x 835	260	1600 x 620 x 900	688	1
15	1250 x 300 x 835	260	1600 x 620 x 900	791	1
30	1250 x 300 x 835	260	1800 x 800 x 1000	1305	1
60	1250 x 300 x 835	260	1620 x 960 x 800	1056 c/u	2
90	1250 x 300 x 835	260	2100 x 813 x 1240	2298 c/u	2

FRACC. 0° A 12° ± 1/64

FRACC. 12° A 24° ± 1/32

FRACC. 24° EN ± 1/16

DECIMALES ±0.005°

ANGULARES ± 15'

PARALELISMO 0.003°/PE

CONCENTRICIDAD 0.001°/LT

PERPENDICULARIDAD ±0.003°/PE

OVALADO 0.0005°/LT

PLANURA 0.003°/PE

ACABADOS NO IND. = 125

RADIOS NO IND. = 0.010

QUITAR FILDE

MARCAR No. PIEZA

REFERENCIA:

TOLERANCIAS GENERALES

DIBUJO

FECHA

REVISO

FECHA

HOJA

JLCS

07/23

JARC

07/23

1 DE 1

REGISTRO DE REVISIONES

F

E

D

C

B

A

CAMBIO

FECHA

CANT.

SE USA EN

NOMBRE

DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-IND HF 1340 M1 40 KVA VN: 230/400V

ESCALA

0

MATERIAL

NORTEC S.A. DE C.V.

PARQUE INDUSTRIAL KALOS,

AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7

COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,

GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

706126

REVISIÓN

TAMAÑO

C

Industronic