


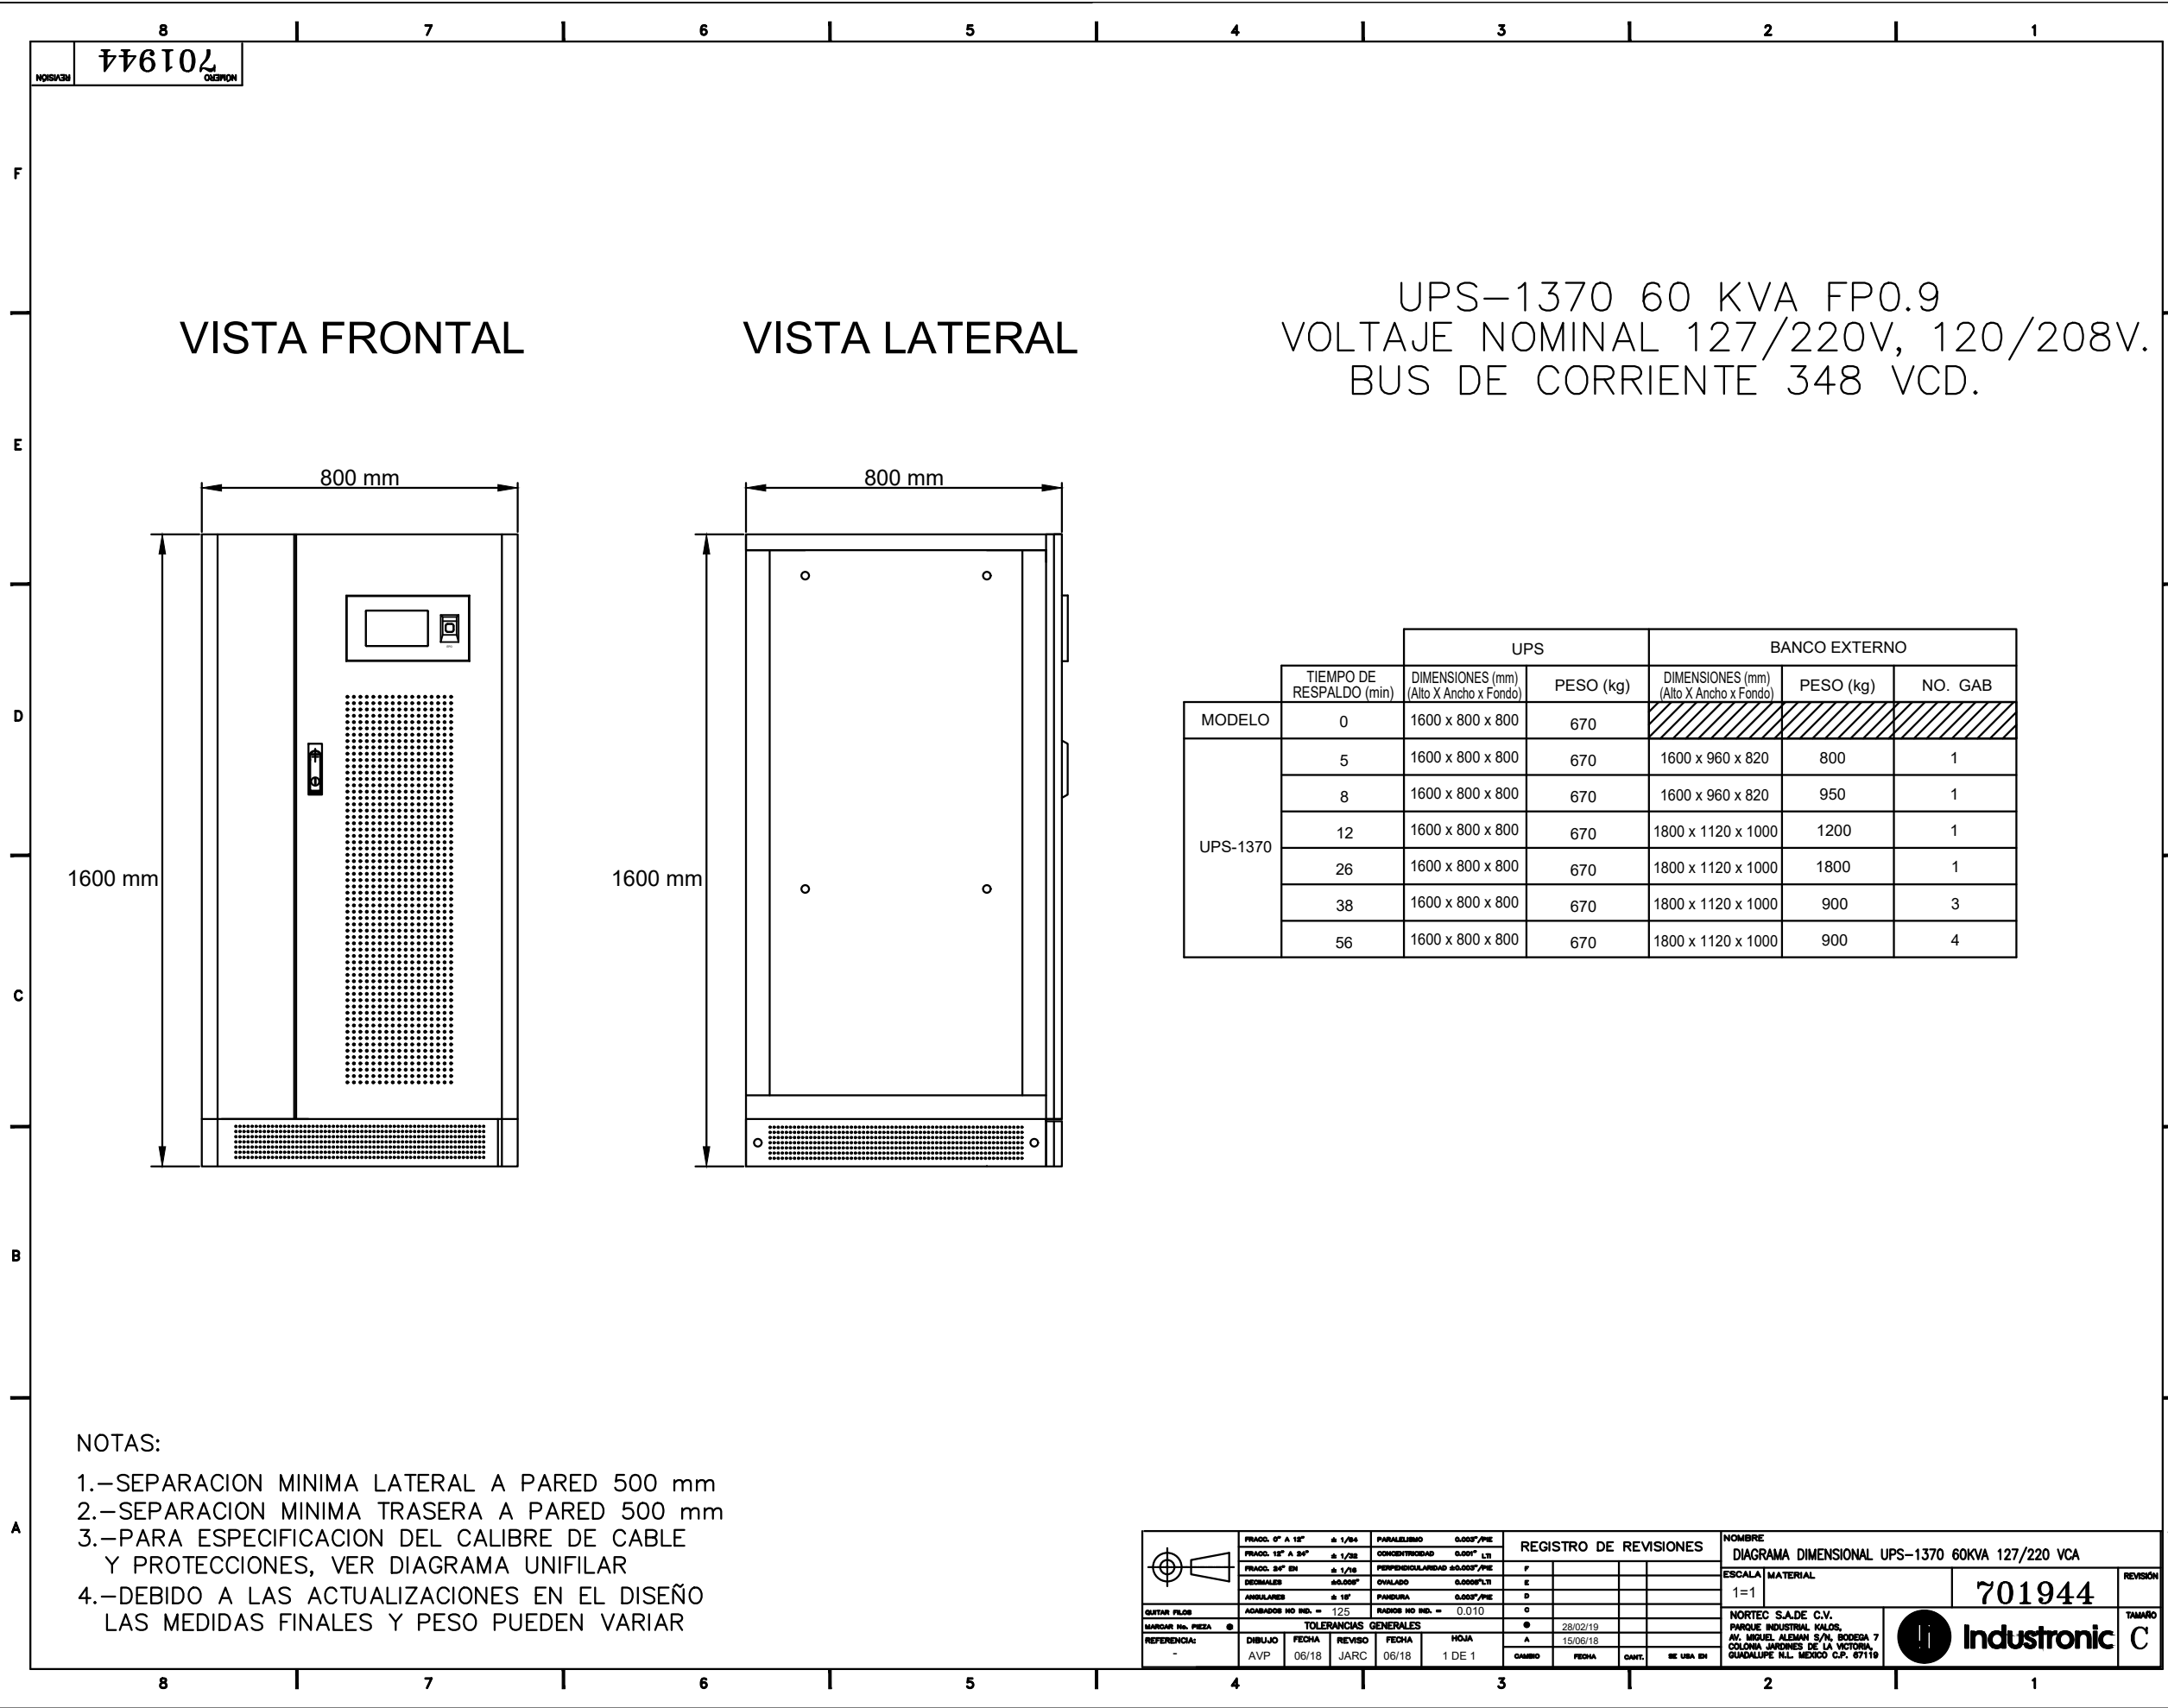

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

UPS-1370 60 KVA FP0.9
VOLTAJE NOMINAL 127/220V, 120/208V.
BUS DE CORRIENTE 348 VCD.

MODELO	TIEMPO DE RESPALDO (min)	UPS		BANCO EXTERNO		
		DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	NO. GAB
UPS-1370	0	1600 x 800 x 800	670			
	5	1600 x 800 x 800	670	1600 x 960 x 820	800	1
	8	1600 x 800 x 800	670	1600 x 960 x 820	950	1
	12	1600 x 800 x 800	670	1800 x 1120 x 1000	1200	1
	26	1600 x 800 x 800	670	1800 x 1120 x 1000	1800	1
	38	1600 x 800 x 800	670	1800 x 1120 x 1000	900	3
	56	1600 x 800 x 800	670	1800 x 1120 x 1000	900	4

- NOTAS:
- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
 - 2.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
 - 3.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
 - 4.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

PRAC. 0° A 15° ± 1/64
PRAC. 15° A 30° ± 1/32
PRAC. 30° EN ± 1/16
DECIMALES ± 0.005"
ANGULARES ± 15°

PARALELISMO 0.002"/PE
CONCENTRICIDAD 0.001" LT
PERPENDICULARIDAD ± 0.002"/PE
OVALADO 0.002"/LT
PANDURA 0.002"/PE

AGUJEROS NO RED. = 125
RADIOS NO RED. = 0.010

QUITAR FILAS
MARCAR No. PIEZA

TOLERANCIAS GENERALES

REFERENCIA: -
DIBUJO AVP
FECHA 06/18
REVISOR JARC
FECHA 06/18
HOJA 1 DE 1

REGISTRO DE REVISIONES
F
E
D
C
28/02/19
15/06/18
CAMBIO FECHA QNTZ SE USA EN

NOMBRE
DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-1370 60KVA 127/220 VCA

ESCALA MATERIAL
1=1

701944

REVISION
C

NORTEC S.A. DE C.V.
PARQUE INDUSTRIAL KALOS,
AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7
COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,
GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

TAMPO