


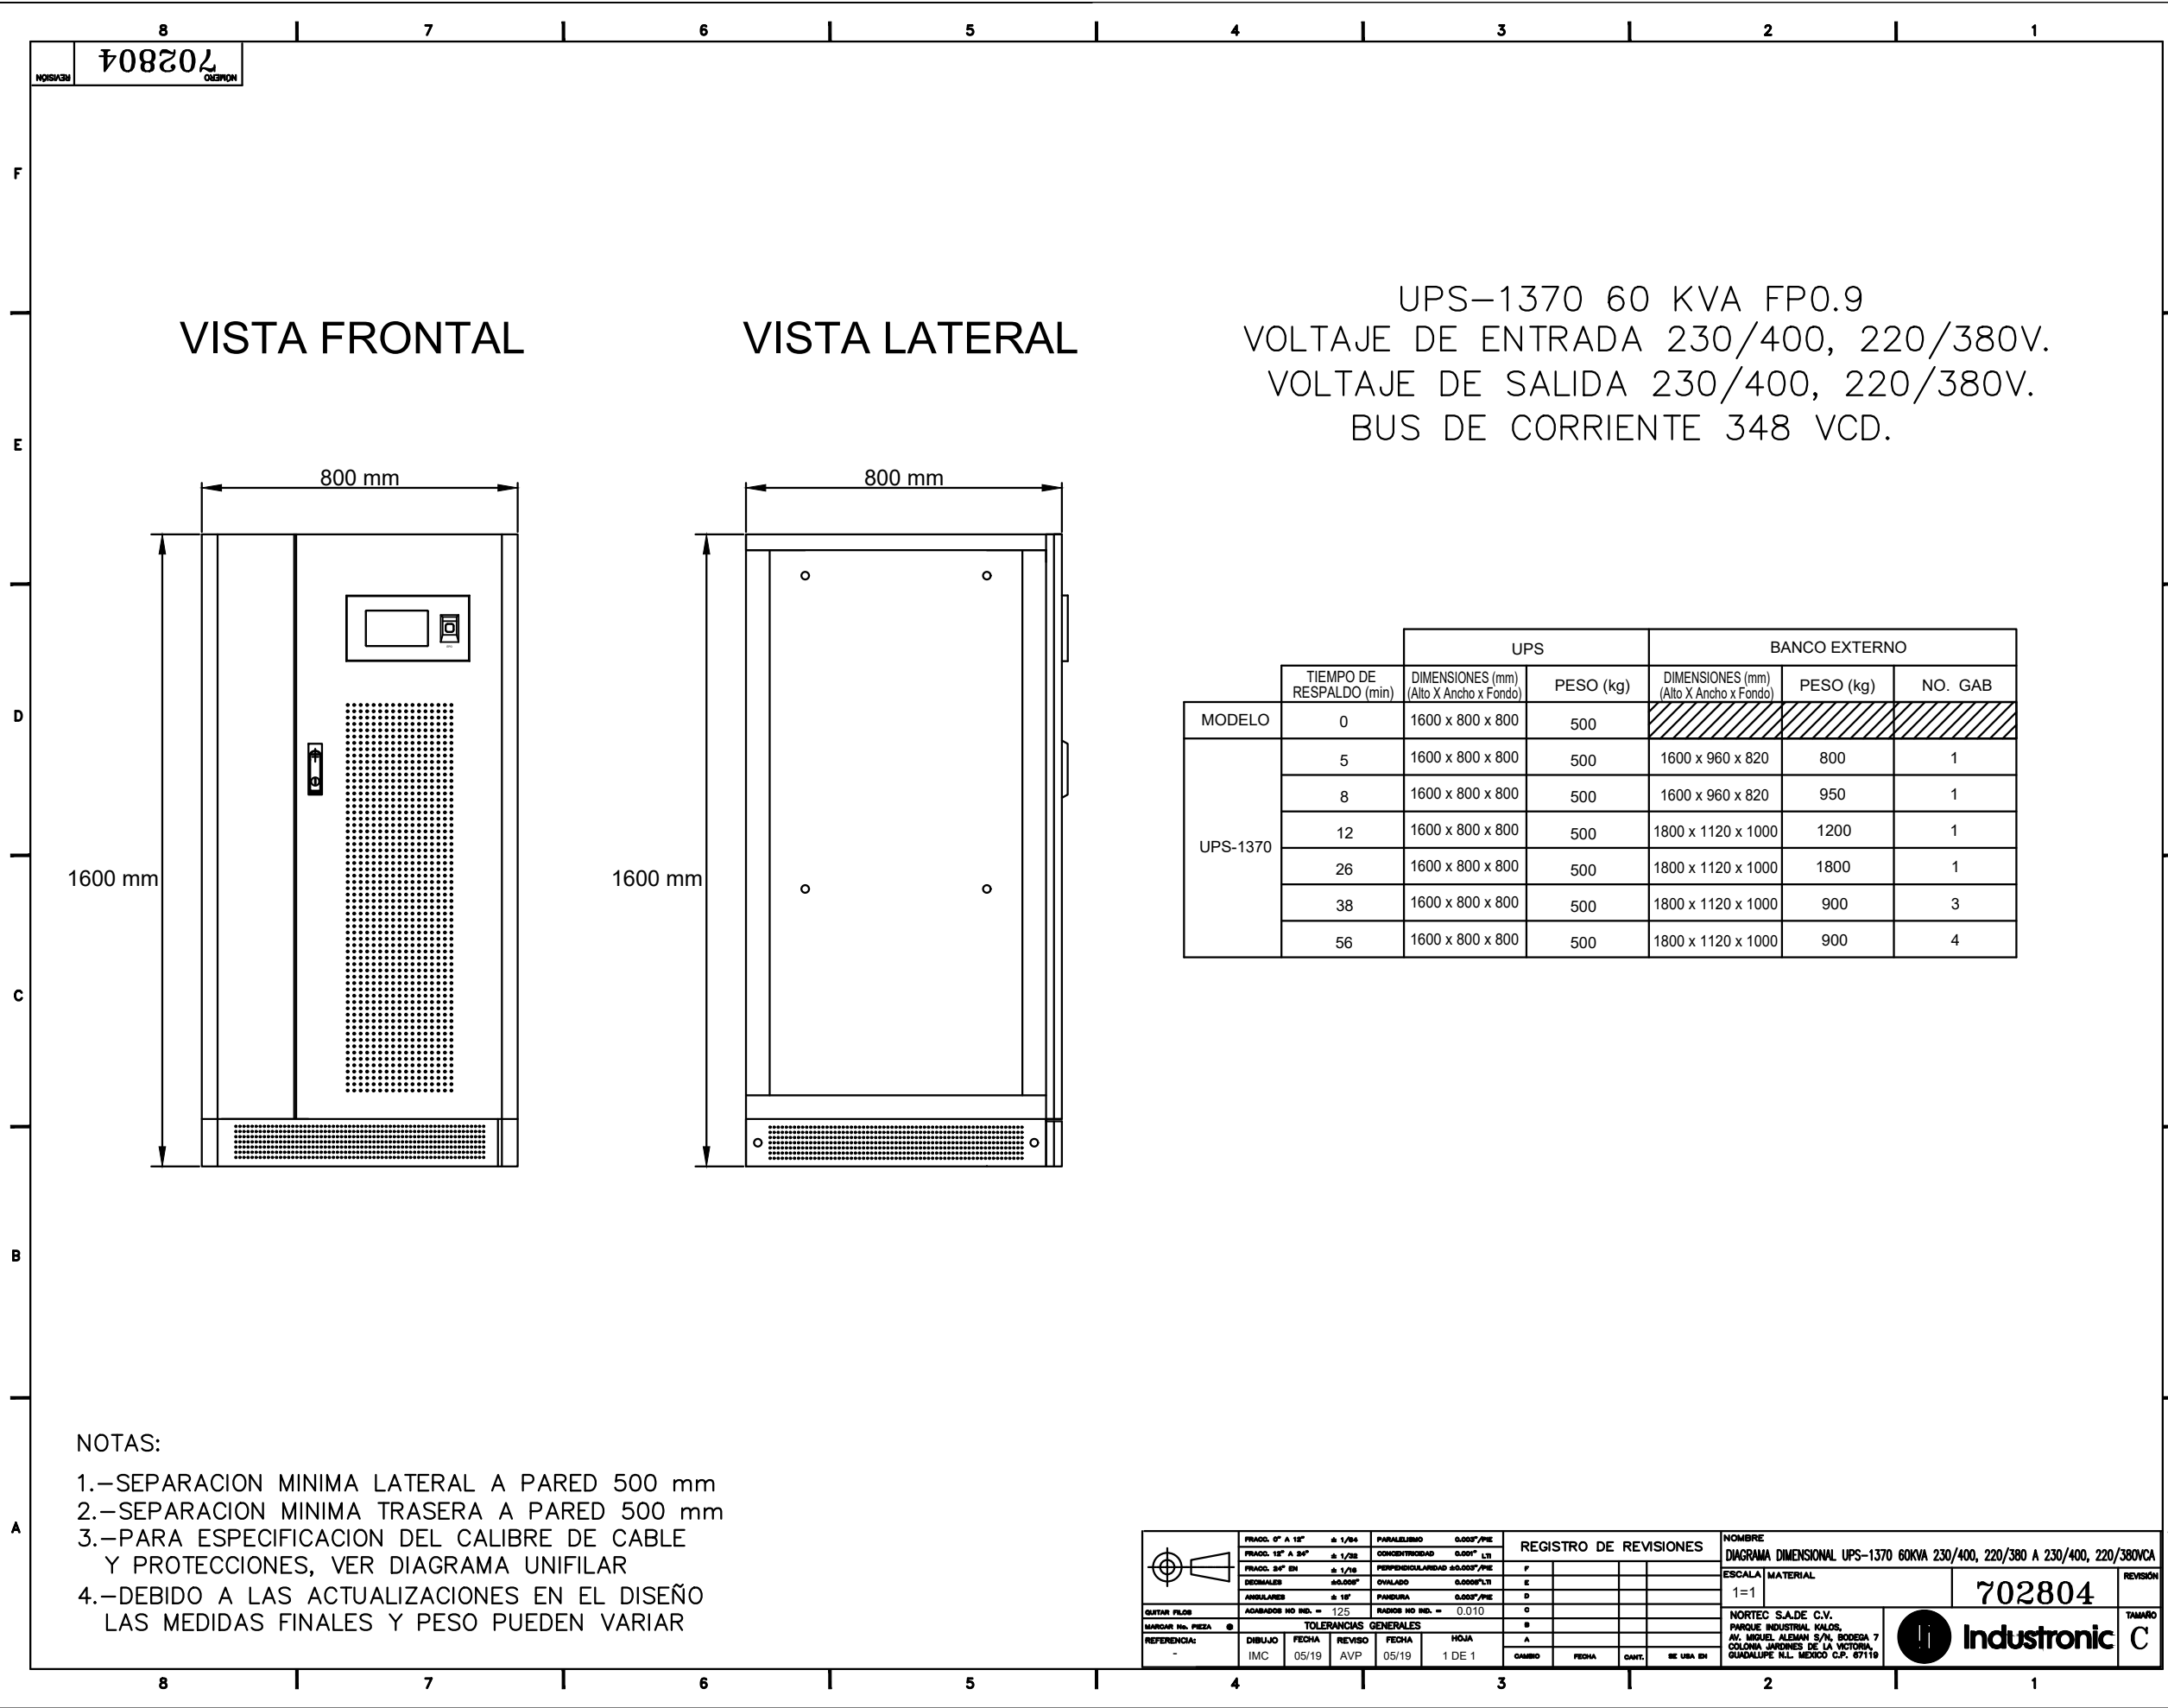

NOTAS:

- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
- 2.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
- 3.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
- 4.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

QUITAR FILAS		MARCAR No. PIEZA		TOLERANCIAS GENERALES		REGISTRO DE REVISIONES		NOMBRE		DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-1370 60KVA 230/400, 220/380 A 230/400, 220/380VCA	
PRAC. 0° A 15° ± 1/64		PARALELISMO 0.002"/P/E		CONCENTRICIDAD 0.001" LTI		F		ESCALA MATERIAL		702804	
PRAC. 15° A 34° ± 1/32		PERPENDICULARIDAD 0.002"/P/E		OVALADO 0.0008" LTI		E		1=1		REVISION	
PRAC. 34° EN ± 1/16		OVALADO 0.0008" LTI		PANDURA 0.002"/P/E		D		NORTEC S.A. DE C.V.		TAMBO	
DECIMALES ± 0.005"		RADIO NO IND. = 125		RADIO NO IND. = 0.010		C		PARQUE INDUSTRIAL KALOS,		C	
ANGULARES ± 15°		FECHA 05/19		FECHA 05/19		FECHA 1 DE 1		AV. MIGUEL ALEMAN S/N. BODEGA 7		InduStronic	
ADORNOS NO IND. = 125		REVISO AVP		HOJA 1 DE 1		CAMBIO		COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,			
GUTAR FILAS		FECHA 05/19		FECHA 05/19		FECHA 1 DE 1		GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119			