


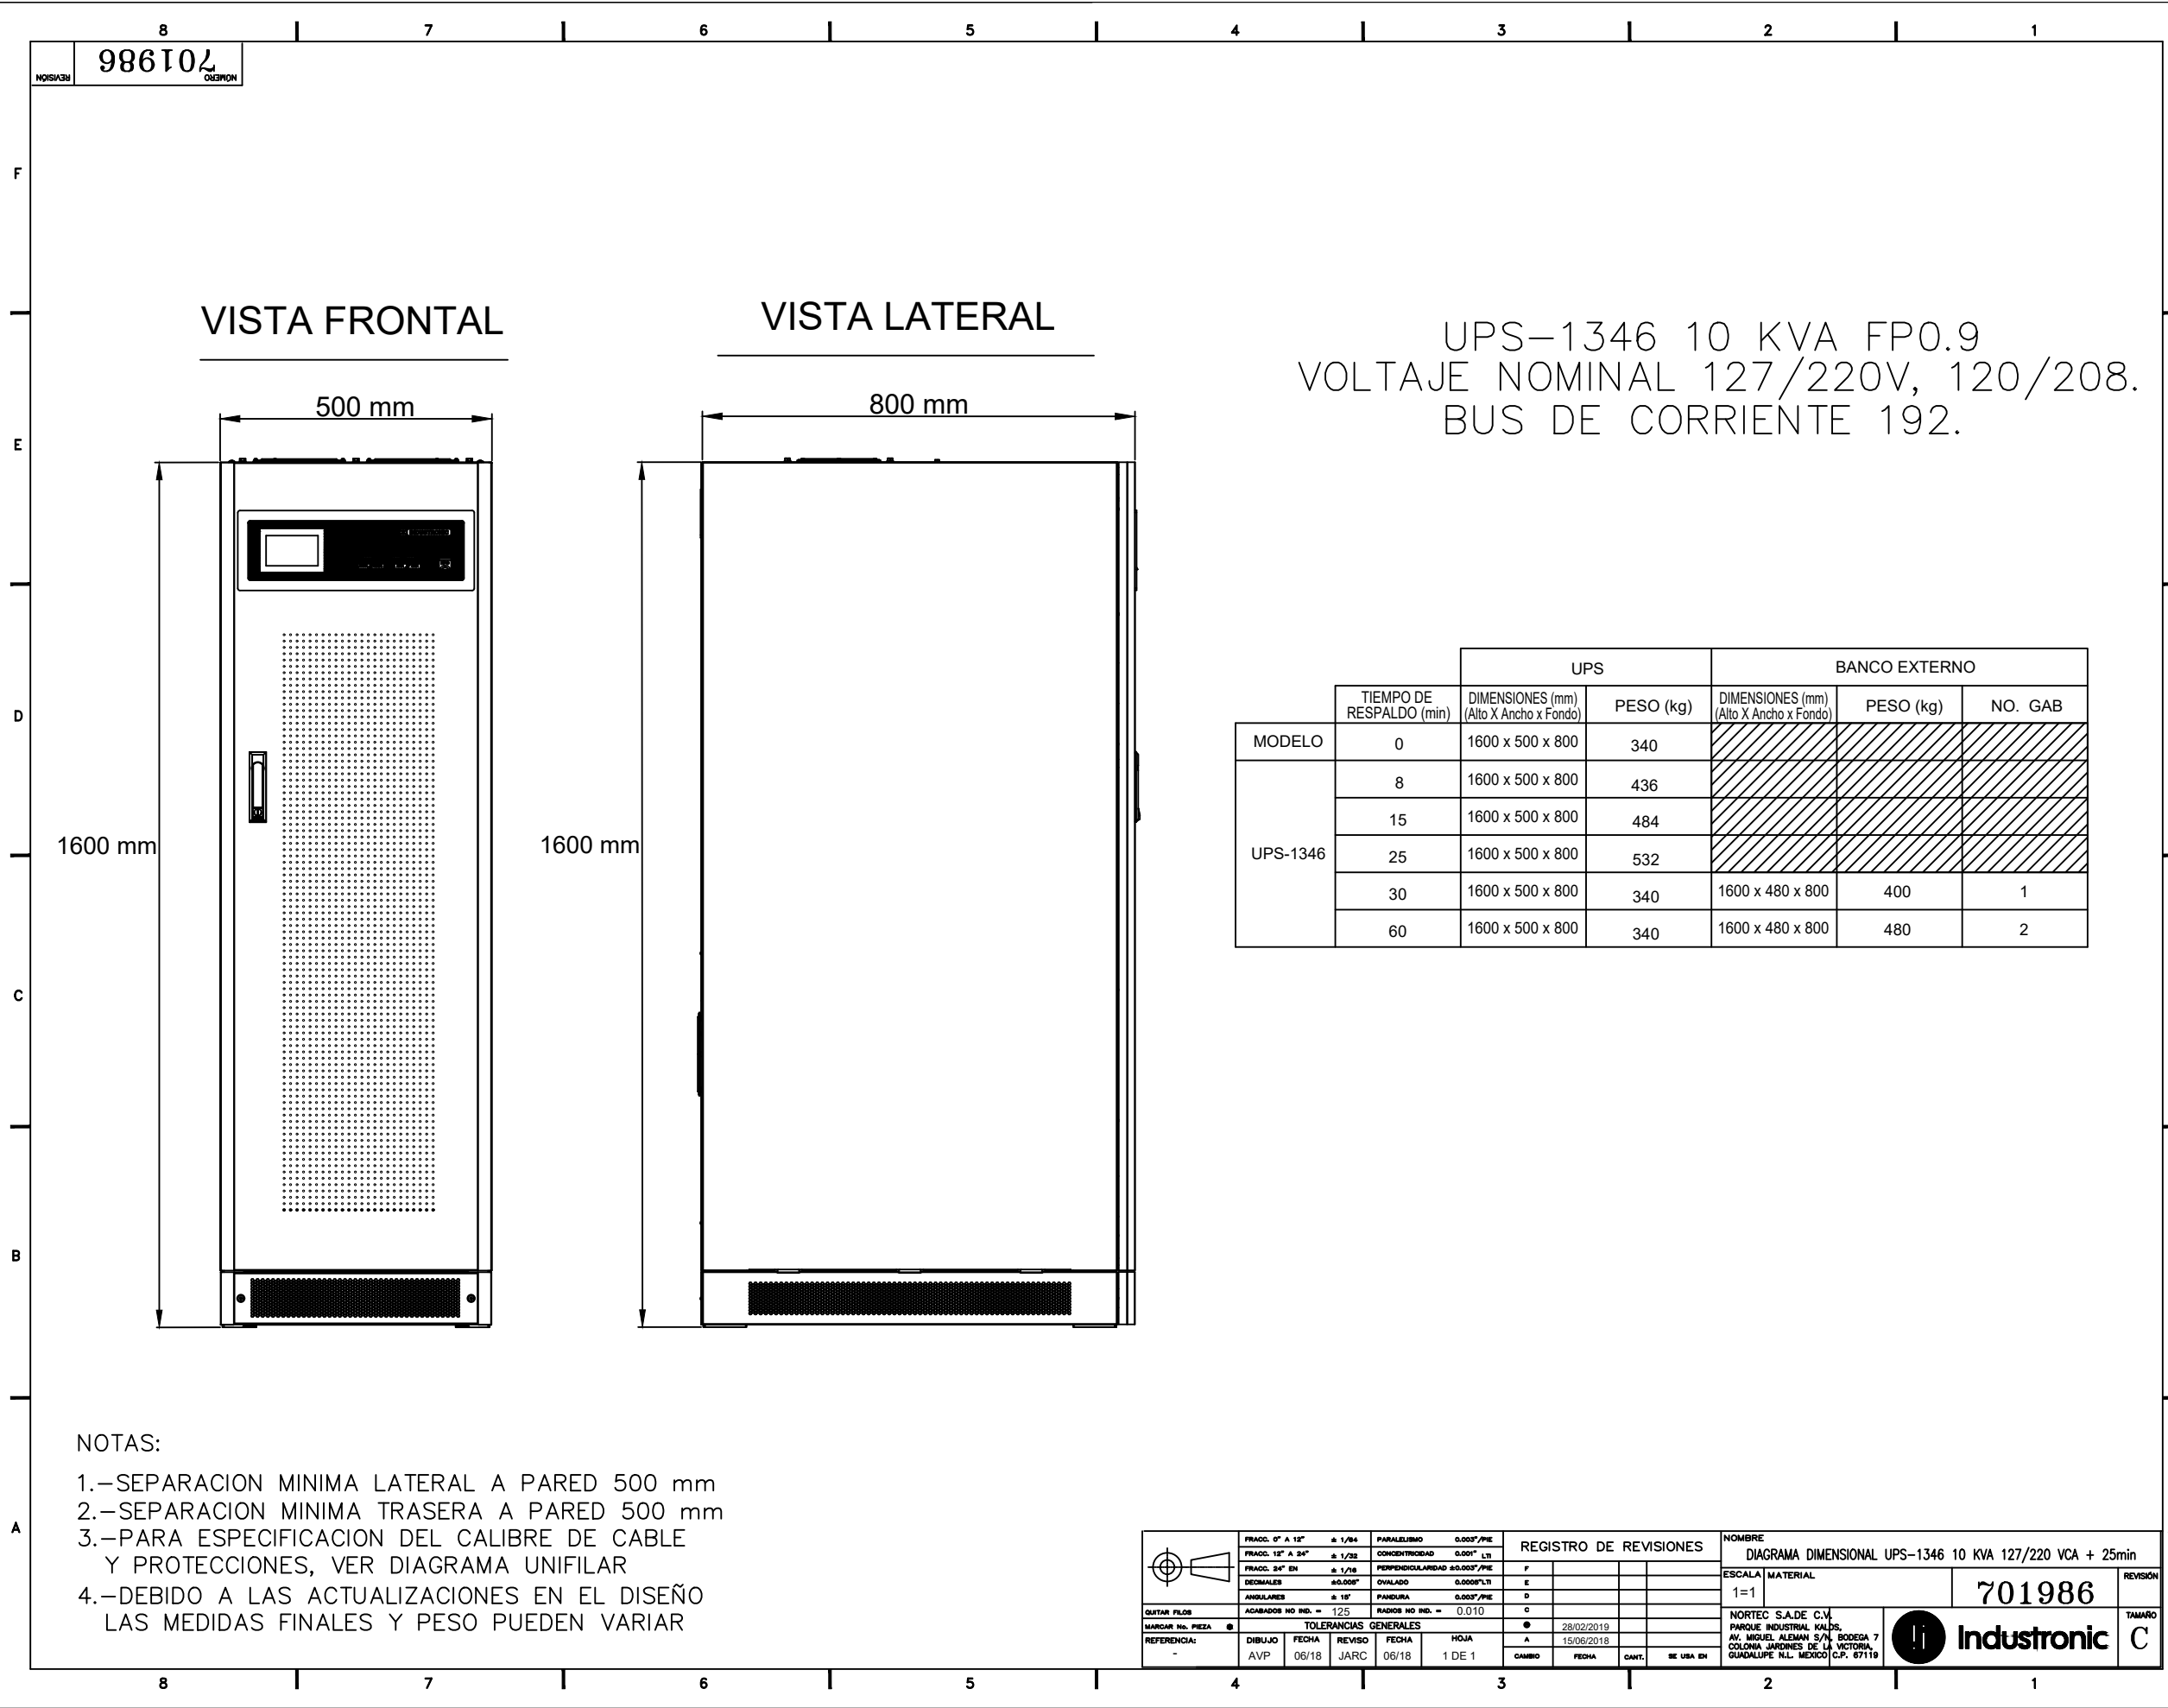

UPS-1346 10 KVA FP0.9
VOLTAGE NOMINAL 127/220V, 120/208.
BUS DE CORRIENTE 192.

MODELO	TIEMPO DE RESPALDO (min)	UPS		BANCO EXTERNO		
		DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	NO. GAB
UPS-1346	0	1600 x 500 x 800	340			
	8	1600 x 500 x 800	436			
	15	1600 x 500 x 800	484			
	25	1600 x 500 x 800	532			
	30	1600 x 500 x 800	340	1600 x 480 x 800	400	1
	60	1600 x 500 x 800	340	1600 x 480 x 800	480	2

NOTAS:

- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
- 2.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
- 3.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
- 4.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

	FRAOC. 0" A 12"	± 1/64	PARALELISMO	0.003"/P/E	REGISTRO DE REVISIONES				NOMBRE				701986	REVISION
	FRAOC. 12" A 24"	± 1/32	CONCENTRICIDAD	0.001" LTI					DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-1346 10 KVA 127/220 VCA + 25min					
	FRAOC. 24" EN	± 1/16	PERPENDICULARIDAD	±0.003"/P/E	F	ESCALA MATERIAL								
	DECIMALES	±0.008"	OVALADO	0.008"/LTI	E	1=1								
	ANGULARES	± 15°	PANDURA	0.003"/P/E	D	NORTEC S.A. DE C.V. PARQUE INDUSTRIAL KALDS, AV. MIGUEL ALEMAN S/N. BODEGA 7 COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA, GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119				 InduStronic	TAMARO C			
QUITAR FILOS	ACABADOS NO IND. = 125	RADIOS NO IND. = 0.010	● 28/02/2019											
	TOLERANCIAS GENERALES				● 15/06/2018									
MARCAR NO. PIEZA		DIBUJO	FECHA	REVISO	FECHA	HOJA	CAMBIO				FECHA	CANT.	SE USA EN	
REFERENCIA:		AVP	06/18	JARC	06/18	1 DE 1								