


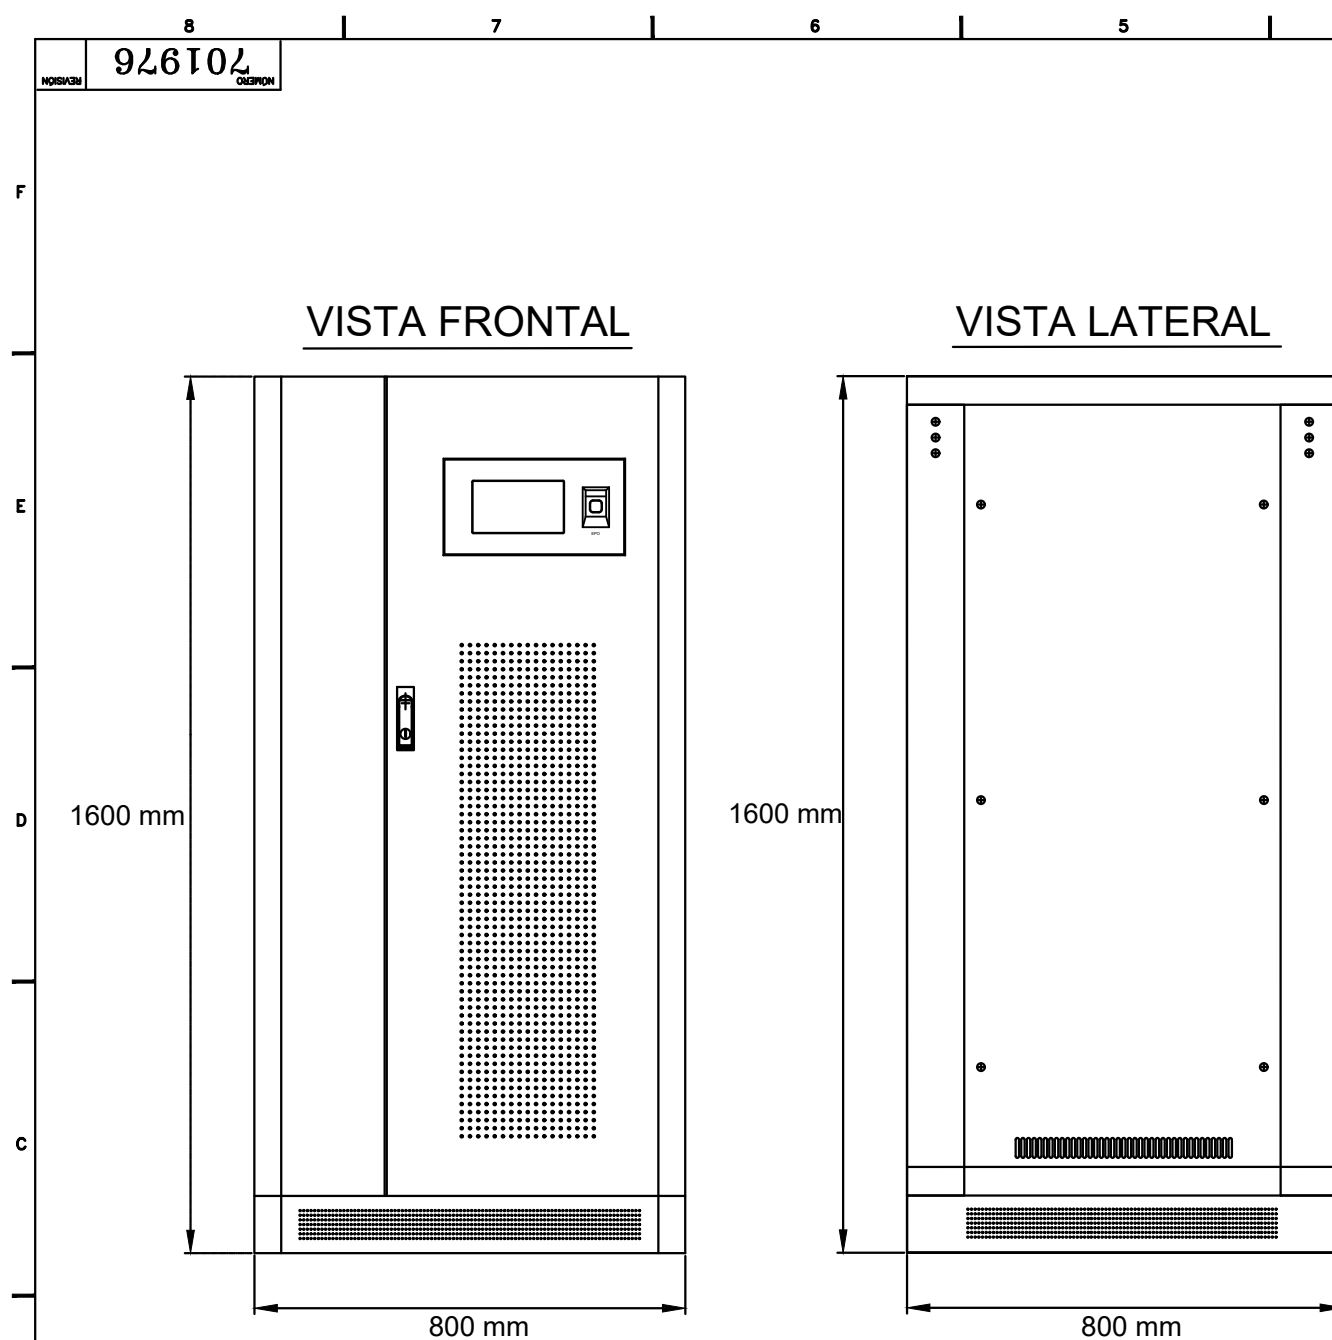

UPS-1370 60 KVA FP0.9
VOLTAJE DE ENTRADA 277/480, 266/460, 254/440V
VOLTAJE DE SALIDA 127/220, 120/208V.
BUS DE CORRIENTE 348 VCD.

		UPS		BANCO EXTERNO		
	TIEMPO DE RESPALDO (min)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	NO. GAB
MODELO	0	1600 x 800 x 800	670			
UPS-1370	5	1600 x 800 x 800	670	1600 x 960 x 820	850	1
	8	1600 x 800 x 800	670	1600 x 960 x 820	950	1
	12	1600 x 800 x 800	670	1800 x 1120 x 1000	1200	1
	26	1600 x 800 x 800	670	1800 x 1120 x 1000	1800	1
	38	1600 x 800 x 800	670	1800 x 1120 x 1000	900	3
	56	1600 x 800 x 800	670	1800 x 1120 x 1000	900	4

NOTAS:

- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
- 2.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
- 3.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
- 4.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

	FRASCO, Ø 1" x 1" ± 1/32		PARALELISMO	0.005"/L	REGISTRO DE REVISIONES	NOMBRE		DIMENSIONAL		UPS-1370 60KVA 277/480, 266/460, 254/440 A 127/220, 120/208 VCA					
	FRASCO, 1.5" A 2"		0.5/8	CONCENTRICIDAD		0.001" L3									
	FRASCO, 3/4" EN		0.5/16	PERPENDICULARIDAD		0.005"/L	F								
	BORMALES		0.005"/L	OVALADO		0.0005"/L1	E								
	ANGULARES		0.1"	PANDURA		0.005"/P	D								
CUTLAR FILDS			RANGES HO IND. = 125		RANGES HO IND. = 0.010	D									
MATERIAL: NIT. P202A REFERENCIAS: -			TOLERANCIAS GENERALES DIVULG. FECHA: 06/18 JARCO 06/18 REVISOR 06/18 D E 1			06/03/2019 28/06/2018			NORTEC S.A.D.E. C.V. PARQUE INDUSTRIAL KALDAS AV. MIGUEL ALEJANDRO S/N, BOGOTÁ 7 COLUMBIA - JARDINES DE LA VICTORIA CUNDINAMARCA N.L. MED. C.A. 07119			 Industronic		TAMARO C	
						CAMBIO FECHA: QUINT. SE USA EN									