


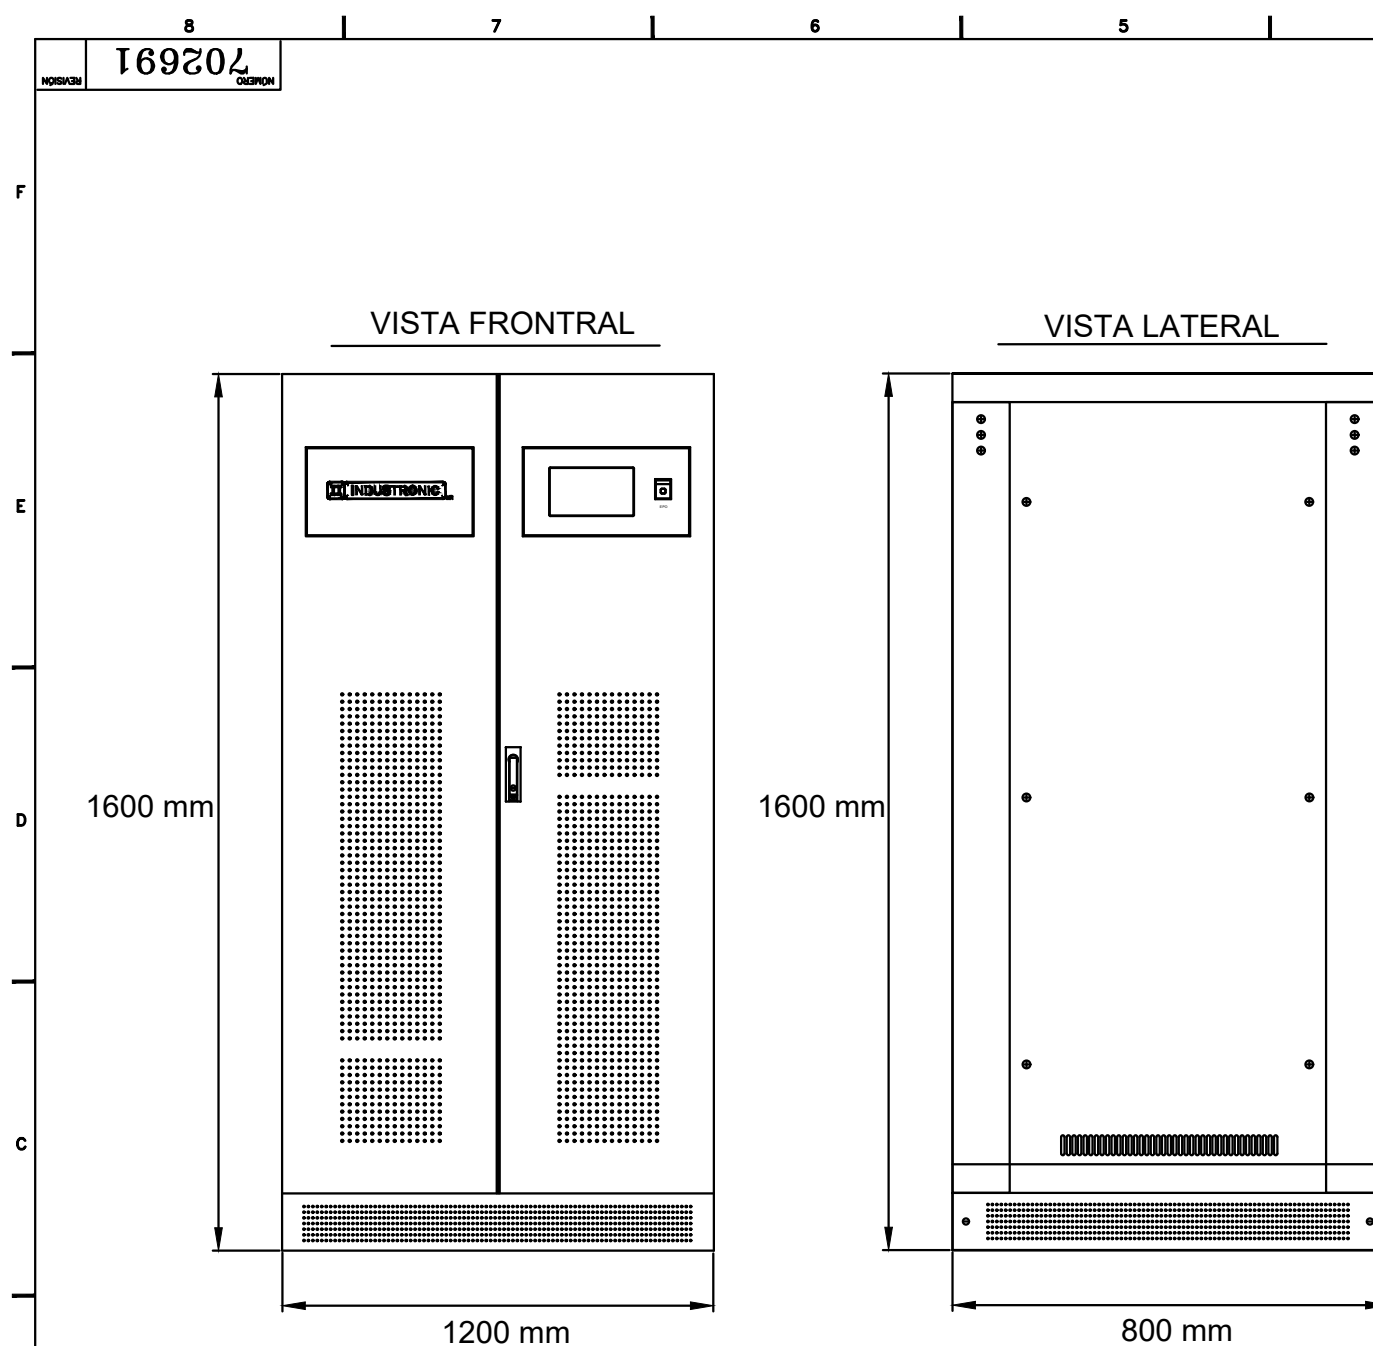

UPS-1370 60 KVA FP0.9
VOLTAJE DE ENTRADA 480(D), 460(D), 440(D)
VOLTAJE DE SALIDA 277/480, 266/460, 254/440.
BUS DE CORRIENTE 348 VCD.

		UPS		BANCO EXTERNO		
	TIEMPO DE RESPALDO (min)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	NO. GAB
MODELO	0	1600 x 1200 x 800	580			
UPS-1370	5	1600 x 1200 x 800	580	1600 x 960 x 820	800	1
	8	1600 x 1200 x 800	580	1600 x 960 x 820	950	1
	12	1600 x 1200 x 800	580	1800 x 1120 x 1000	1200	1
	26	1600 x 1200 x 800	580	1800 x 1120 x 1000	1800	1
	38	1600 x 1200 x 800	580	1800 x 1120 x 1000	900	3
	56	1600 x 1200 x 800	580	1800 x 1120 x 1000	900	4

NOTAS:

	PRADO, 0° A 18" ± 1/8"		PARELLELO	0.0007/P	REGISTRO DE VISIONES				NOMBRE DIMENRIA DIMENSIONAL UPS-1370 60X14 480(D), 460(D), 440(D) A 277/480, 266/460, 254/440 V. FPL9		REVISION
	PRADO, 18" A 24" ± 1/8"		CONCENTRICIDAD	0.0007 L3							
	PRADO, 24" EN ± 1/8"		FORMPENCOLARIDAD	0.0007/P	F				ESCALA 0 MATERIAL		
	DEFORMALES		0.0008/P	E							
	ANULARES ± 1/8"		PANDURA	0.0007/P	D						
	ACABADOS NO IND. ± .125		RANDES NO IND. ± 0.010	C							
CUTLAR FILDS									702691	TAMARO	
CANTD. NUN. PIEZA @		TOLERANCIAS GENERALES				2204/2019		NORTEC S.A.D.E C.V. PARQUE INDUSTRIAL KALDIS AV. MIGUEL ALBANI S/N. BOGOTA 7 COLUMBA JARDINES DE LA VICTORIA CALLE DEL N.L. NEG. CAS. 67119			INDUSTRIA NACIONAL C
DIVULGO		FECHA	VERIFIC	FECHA	HORA	28/07/2018					
APRUBO		07/18	JARC	07/18	1 D E 1						
REFERENCIAS		-	-	-	-	CAMERO FECHA CONT.		SE USA EN			