702712

UPS–1376 80 KVA FP0.9
VOLTAJE DE ENTRADA 127/220, 120/208V
VOLTAJE DE SALIDA 127/220, 120/208V
BUS DE CORRIENTE 384 VCD.

VISTA FRONTAL

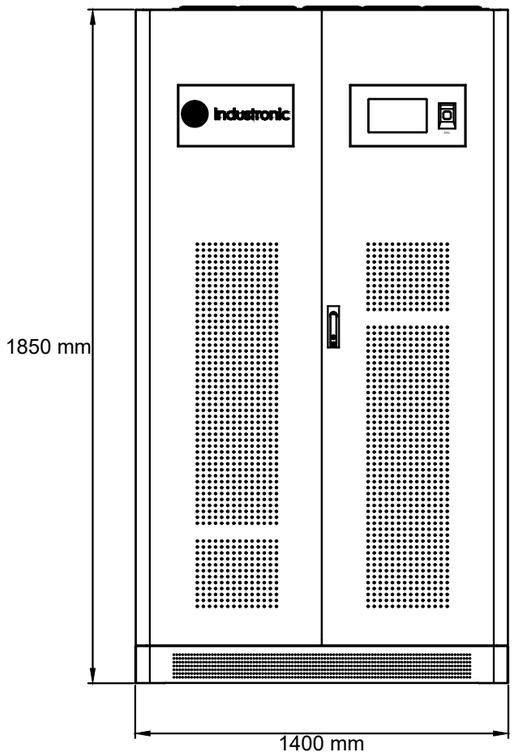

VISTA LATERAL

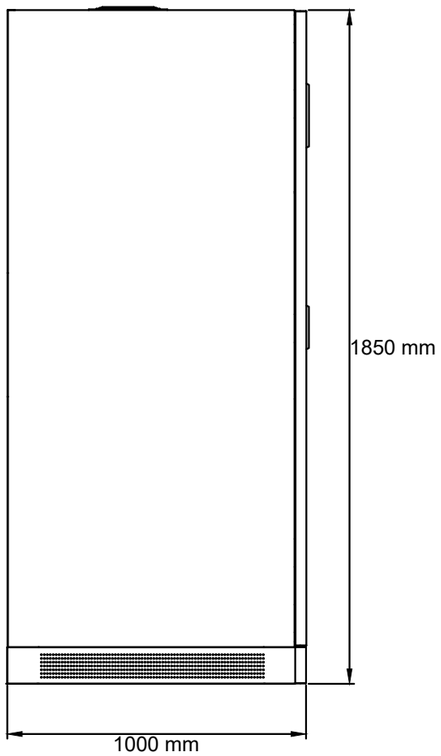

		UPS		BANCO EXTERNO		
	TIEMPO DE RESPALDO (min)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	NO. GAB
MODELO	0	1850 x 1400 x 1000	970			
UPS-1376	5	1850 x 1400 x 1000	970	1800 x 1120 x 1000	1100	1
	8	1850 x 1400 x 1000	970	1800 x 1120 x 1000	1300	1
	16	1850 x 1400 x 1000	970	1800 x 1120 x 1000	1800	1
	26	1850 x 1400 x 1000	970	1800 x 1120 x 1000	1200	2
	38	1850 x 1400 x 1000	970	1800 x 1120 x 1000	900	4
	51	1850 x 1400 x 1000	970	1800 x 1120 x 1000	950	5

NOTAS:

1.–SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
2.–SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
3.–PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
4.–DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

FRACC. 0" A 12" ± 1/64	PARALELISMO 0.003"/PIE	REGISTRO DE REVISIONES			
FRACC. 12" A 24" ± 1/32	CONCENTRICIDAD 0.001" LTI				
FRACC. 24" EN ± 1/16	PERPENDICULARIDAD ±0.003"/PIE	F			
DECIMALES ±0.005"	OVALADO 0.005"LTI	E			
ANGULARES ± 15'	PANDEURA 0.003"/PIE	D			
QUITAR FILOS	ACABADOS NO IND. = 125	RADIOS NO IND. = 0.010	C		
MARCAR No. PIEZA	TOLERANCIAS GENERALES		B		
REFERENCIA: -	DIBUJO AVP / FECHA 04/19	REVISO JARC / FECHA 04/19	HOJA 1 DE 1	24/05/2019	
				CAMBIO / FECHA / CANT. / SE USA EN	

NOMBRE: DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS–1376 80KVA 127/220, 120/208 A 127/220, 120/208 VCA FP0.9

ESCALA 1=1 | MATERIAL | REVISIÓN 702712

NORTEC S.A.DE C.V.
PARQUE INDUSTRIAL KALOS,
AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7
COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,
GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

Industronic

TAMAÑO C