701946

UPS–1378 100 KVA FP0.9
VOLTAJE DE ENTRADA 127/220, 120/208V
VOLTAJE DE SALIDA 127/220, 120/208V
BUS DE CORRIENTE 348 VCD.

VISTA FRONTAL

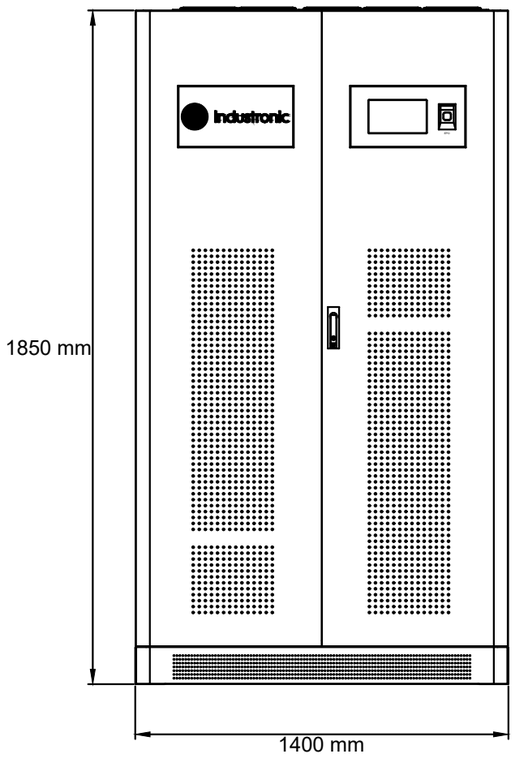

VISTA LATERAL

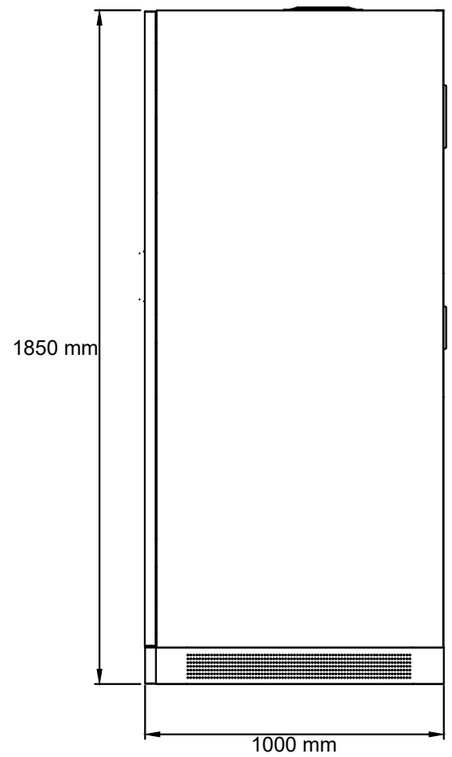

		UPS		BANCO EXTERNO		
	TIEMPO DE RESPALDO (min)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	NO. GAB
MODELO	0	1850 x 1400 x 1000	1000			
UPS-1378	5	1850 x 1400 x 1000	1000	1800 x 1120 x 1000	1250	1
	8	1850 x 1400 x 1000	1000	1600 x 960 x 820	1350	2
	11	1850 x 1400 x 1000	1000	1800 x 1120 x 1000	1700	1
	19	1850 x 1400 x 1000	1000	1800 x 1120 x 1000	2100	2
	38	1850 x 1400 x 1000	1000	1800 x 1120 x 1000	1150	4
	60	1850 x 1400 x 1000	1000	1800 x 1120 x 1000	1850	2

NOTAS:

1.–SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
2.–SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
3.–PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
4.–DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

FRACC. 0" A 12"	± 1/64	PARALELISMO	0.003"/PIE	REGISTRO DE REVISIONES	
FRACC. 12" A 24"	± 1/32	CONCENTRICIDAD	0.001" T.I.		
FRACC. 24" EN	± 1/16	PERPENDICULARIDAD	±0.003"/PIE	F	
DECIMALES	±0.005"	OVALADO	0.0005"T.I.	E	
ANGULARES	± 10'	PANDURA	0.003"/PIE	D	
QUITAR FILOS	ACABADOS NO IND. = 125	RADIOS NO IND. =	0.010	C	
MARCAR No. PIEZA	TOLERANCIAS GENERALES			B 07/03/2019	
REFERENCIA: -	DIBUJO AVP	FECHA 06/18	REVISO JARC	FECHA 06/18	HOJA 1 DE 1
				A 15/06/2018	
				CAMBIO / FECHA / CANT. / SE USA EN	

NOMBRE: DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS–1378 100KVA 127/220, 120/208 A 127/220, 127/208 VCA

ESCALA 1=1 | MATERIAL | REVISIÓN 701946

NORTEC S.A.DE C.V.
PARQUE INDUSTRIAL KALOS,
AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7
COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,
GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

Industronic | TAMAÑO C