


705225
NÚMERO
REVISION

UPS-IND MR1 1360 60 KVA
VOLTAJE DE ENTRADA 127/220
VOLTAJE DE SALIDA 127/220
BUS DE VOLTAJE ± 240 VCD.


VISTA FRONTAL

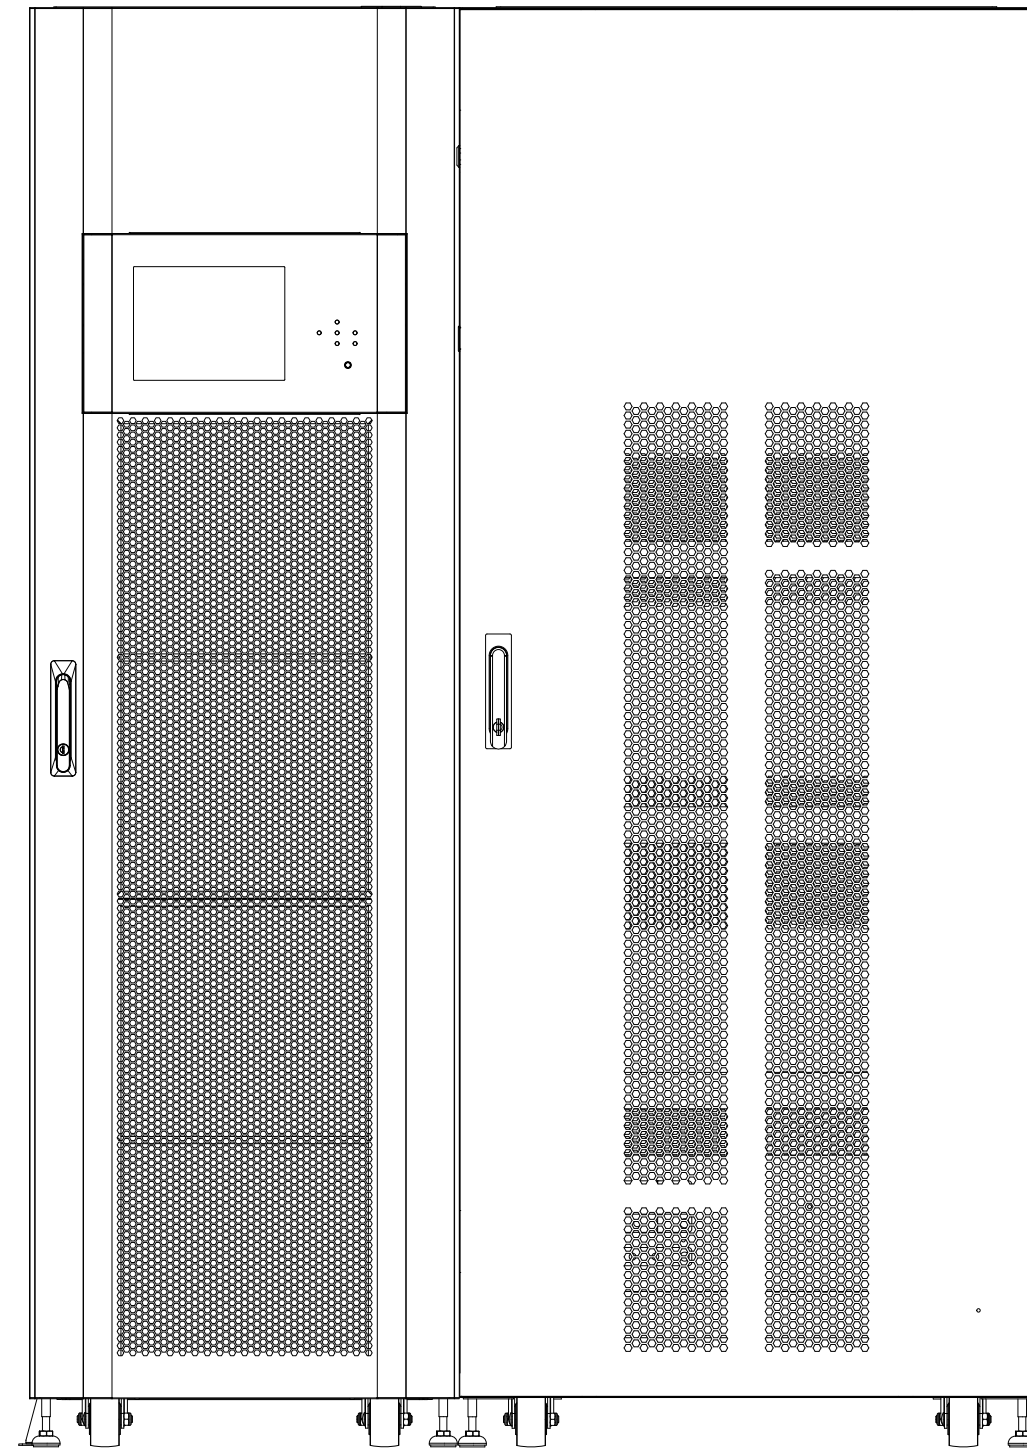

UPS-IND MR1 1360

BAT-IND MR1 1360-30

VISTA LATERAL

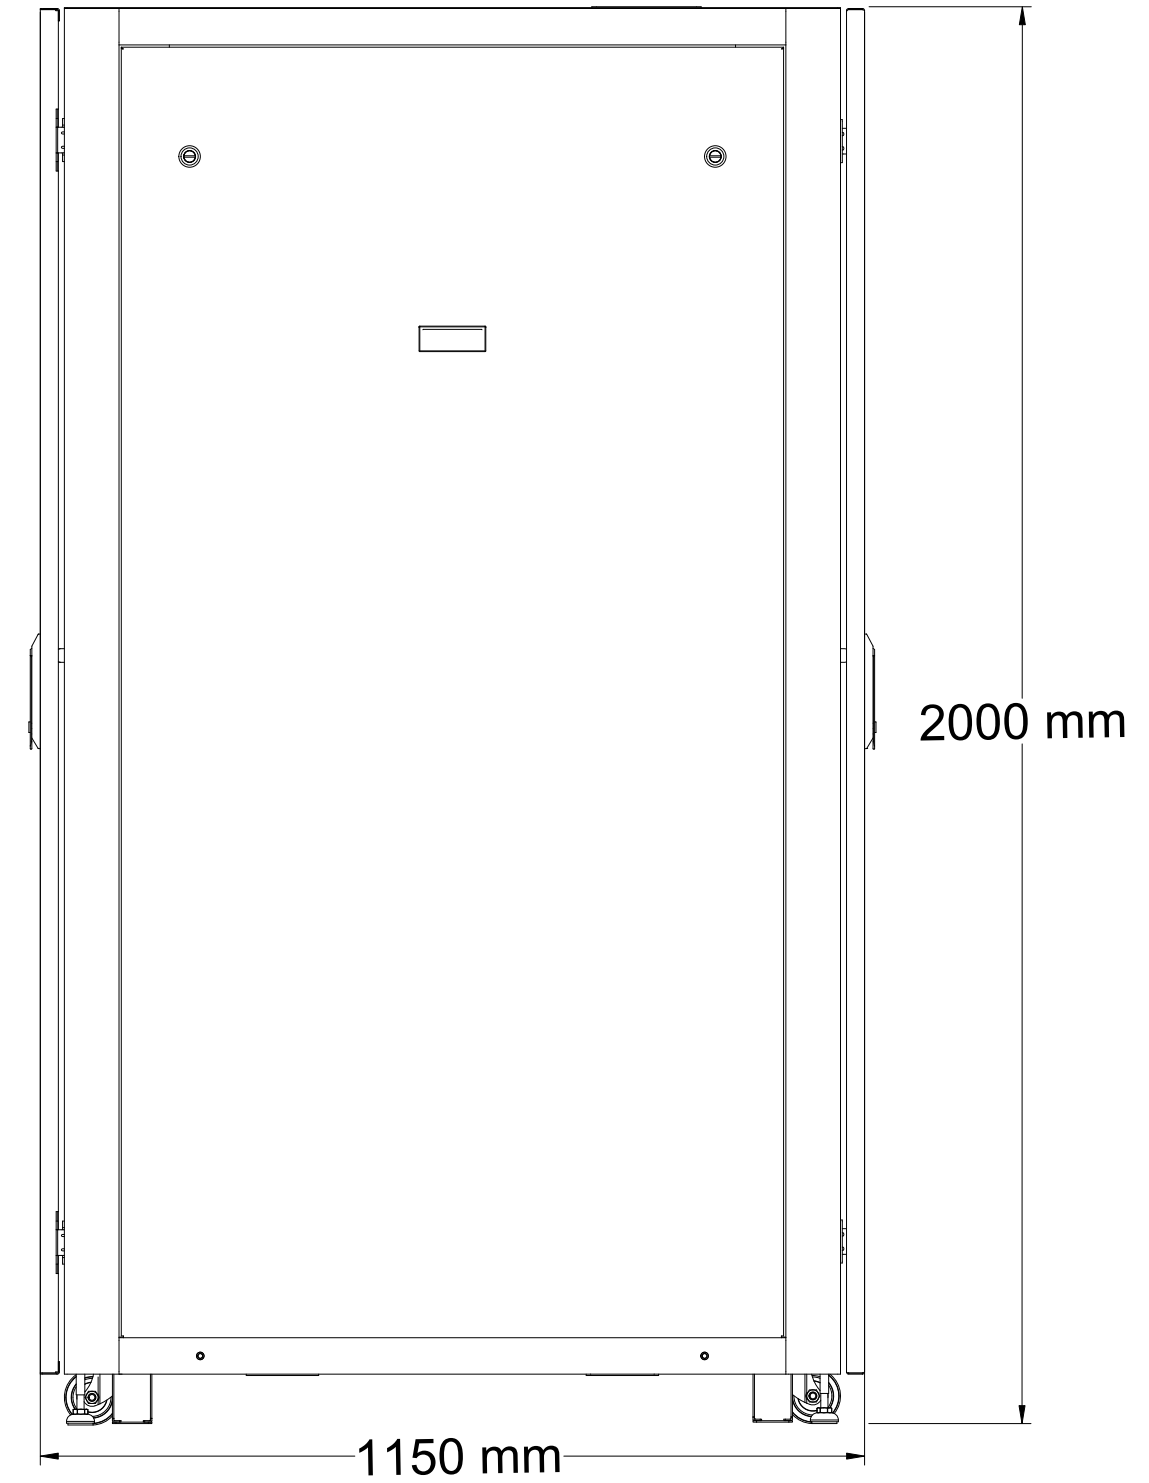

NOTAS:

- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
- 2.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
- 3.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
- 4.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

TIEMPO DE RESPALDO (min)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO DE UPS (Kg)	BANCO EXTERNO			
			DIMENSIONES POR GAB.(mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO POR GABINETE (Kg)	NUMERO DE GABINETES	# SAP
0	2000 X 600 X 1100	372				
5	2000 X 600 X 1100	800				
7	2000 X 600 X 1100	900				
10	2000 X 600 X 1100	372	2000 X 800 X 1150	1200	1	262990
15	2000 X 600 X 1100	372	2000 X 800 X 1150	1100 c/u	2	262187
30	2000 X 600 X 1100	372	2000 X 800 X 1150	1650	1	262187

	FRACC: 0" A 12"	± 1/64	PARALELISMO	0.003"/PIE	REGISTRO DE REVISIONES				NOMBRE		DIMENSIONAL UPS-IND MR1 1360 60KVA + BAT-IND MR1 1360	ESCALA MATERIAL 1=1	REVISION 705225	TAMAÑO C
	FRACC: 12" A 24"	± 1/32	CONCENTRICIDAD	0.001" LTI	F									
	FRACC: 24" EN	± 1/16	PERPENDICULARIDAD	0.003"/PIE	E									
	DECIMALES	0.0005"	CHALADO	0.0005" LTI	D									
	ANGULARES	± 10'	PANDURA	0.003"/PIE	C									
	ACABADOS NO IND. *	125	RADIOS NO IND. *	0.010	B									
TOLERANCIAS GENERALES														
MARCAR No. PIEZA REFERENCIA: -	DIBUJO MGM	FECHA 08/22	REVISO JARC	FECHA 08/22	HOJA 1 DE 1	CAMBIO FECHA CANT.	SE USA EN	NORTEC S.A DE C.V. PARQUE INDUSTRIAL KALOS, AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7 COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA, GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119						