



UPS-IND-RP-1103 3 KVA  
 VOLTAJE NOMINAL 110V, 115V, 120V  
 BUS DE CORRIENTE 72 VCD.

UPS

VISTA FRONTAL

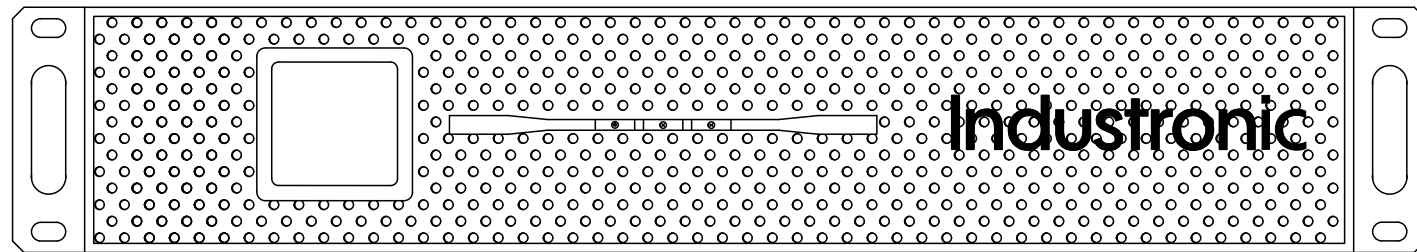


VISTA TRASERA

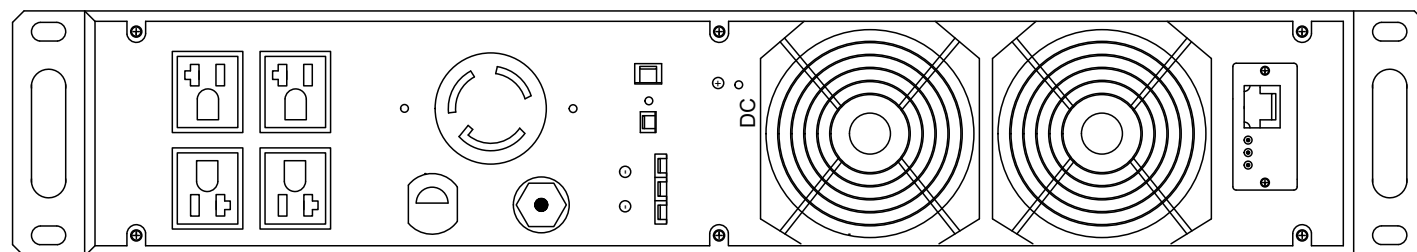


RACK DE BATERIAS

VISTA FRONTAL

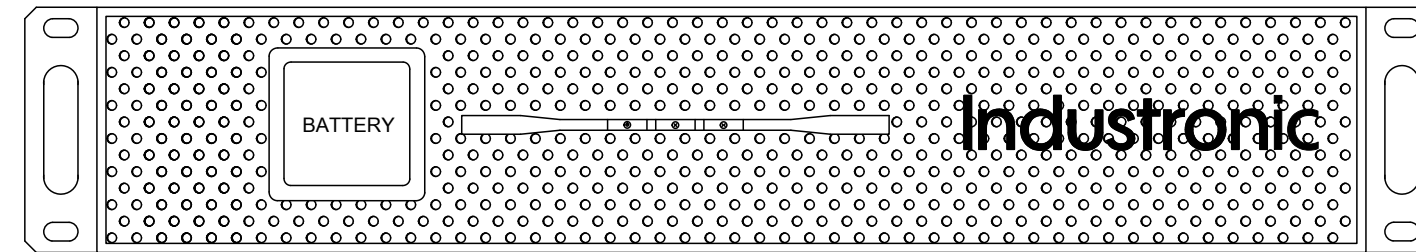

VISTA TRASERA

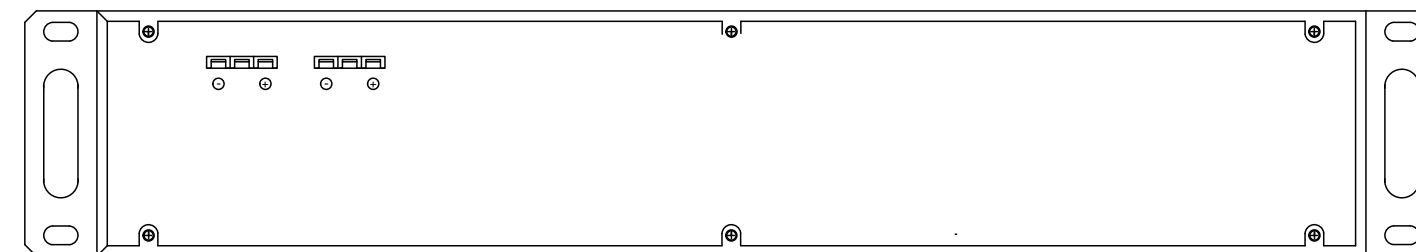


CONEXION DE UPS  
 CONEXION DE ENTRADA  
 CABLE TOMA CORRIENTE NEMA L5-30P

CONEXION DE SALIDA  
 4 CONTACTOS NEMA 5-20R  
 1 CONTACTO L5-30R

- NOTAS:
- 1.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 200 mm POR VENTILACION
  - 2.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
  - 3.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

TIEMPO DE RESPALDO (min)	UPS		BANCO EXTERNO			
	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO DE UPS (Kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO POR GABINETE (Kg)	NUMERO DE GABINETES	# SAP
0	87 x 438 x 570	9.1				
4	87 x 438 x 570	24.8				
14	87 x 438 x 570	9.1	87 x 438 x 420	20 c/u	2	332550
26	87 x 438 x 570	9.1	87 x 438 x 420	20 c/u	3	332550
38	87 x 438 x 570	9.1	87 x 438 x 420	20 c/u	4	332550

 QUITAR FILOS MARCAR No. PIEZA	FRACC. 0" A 12" ± 1/64 FRACC. 12" A 24" ± 1/32 FRACC. 24" EN ± 1/16 DECIMALES ± 0.005" ANGULARES ± 15'		PARALELISMO 0.003"/PIE CONCENTRICIDAD 0.001" LT PERPENDICULARIDAD ± 0.003"/PIE OVALADO 0.0005"LT PANDURA 0.003"/PIE		TOLERANCIAS GENERALES ACABADOS NO IND. = 125 RADIOS NO IND. = 0.010		REGISTRO DE REVISIONES F E D C A		NOMBRE DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-IND-RP-1103		REVISION B
	REFERENCIA: -	DIBUJO MGM	FECHA 05/22	REVISO JARC	FECHA 05/22	HOJA 1 DE 1	CAMBIO FECHA CANT. SE USA EN	ESCALA 0	MATERIAL	704966	TAMAÑO C

NORTEC S.A. DE C.V.  
 PARQUE INDUSTRIAL KALOS,  
 AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7  
 COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,  
 GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

