



UPS-IND-HF 1330 M1 30 KVA
 VOLTAJE NOMINAL 127/220V, 120/208.
 BUS DE VOLTAJE +/- 192-240 VCD.

VISTA FRONTAL

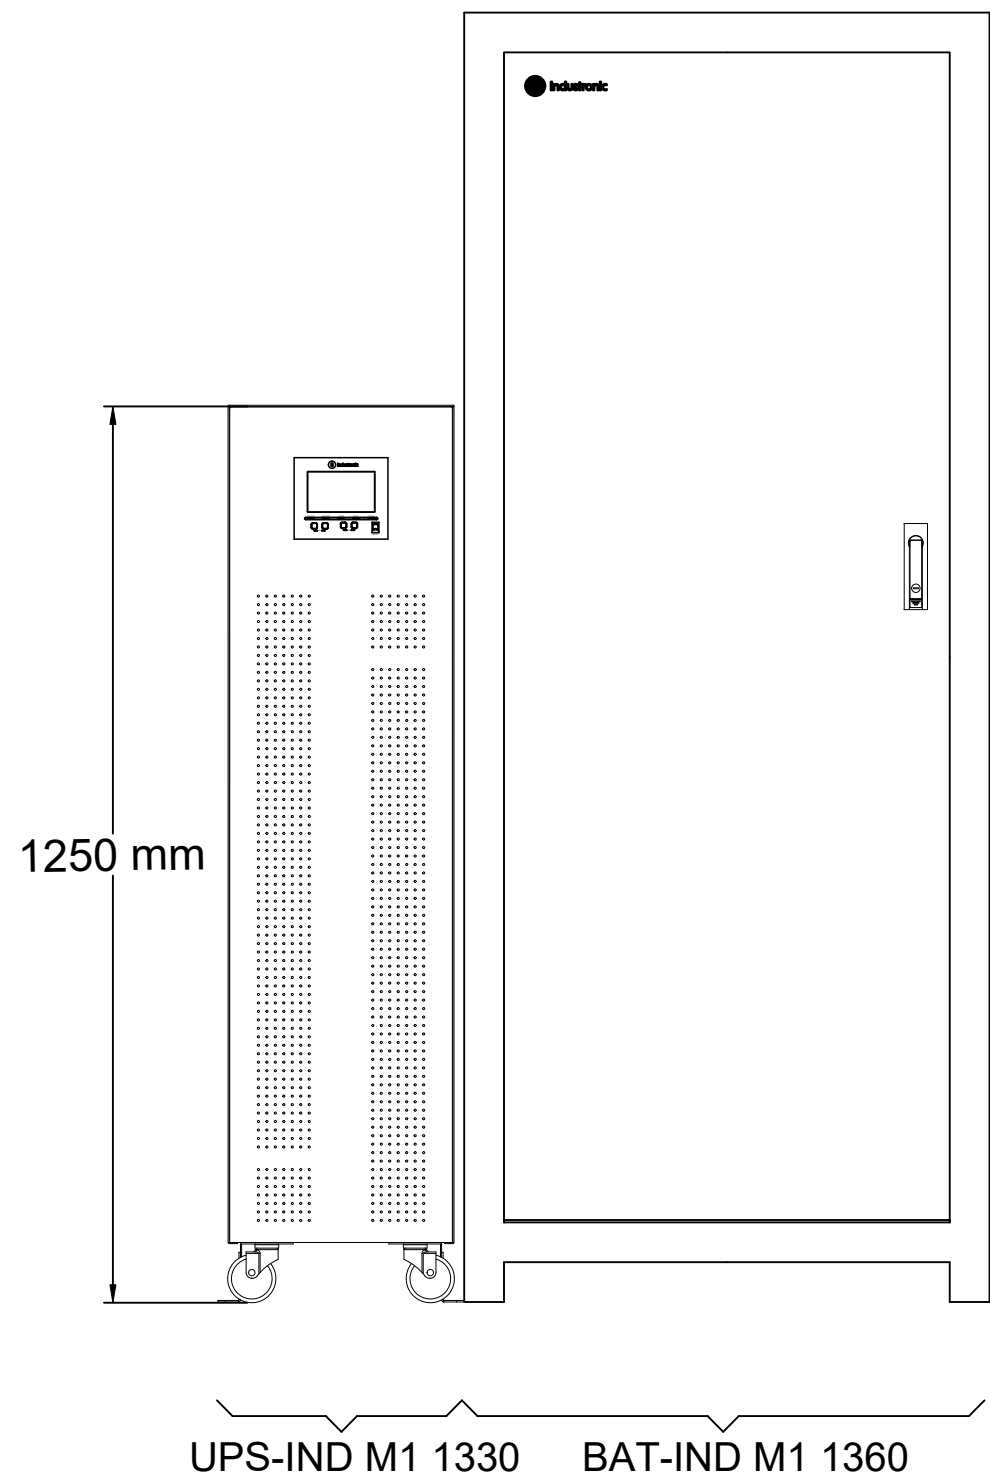

VISTA LATERAL

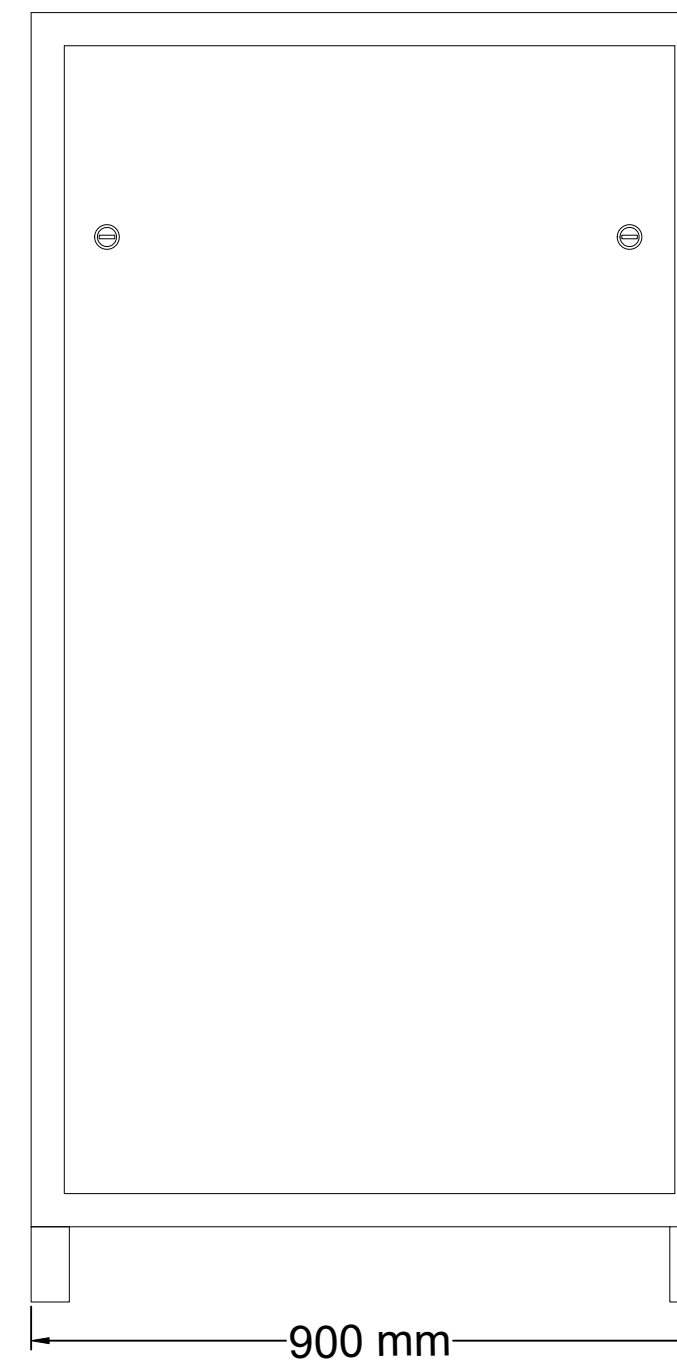

NOTAS:

- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED IZQUIERDA 200 mm
- 2.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED DERECHA 500 mm
- 3.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
- 4.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
- 5.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

TIEMPO DE RESPALDO (min)	UPS		BANCO EXTERNO			
	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO DE UPS (Kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO POR GABINETE (Kg)	NUMERO DE GABINETES	# SAP
0	1250 X 300 X 785	390				
5	1250 X 300 X 785	560				
7	1250 X 300 X 785	603				
15	1250 X 300 X 785	390	1600 x 660 x 820	670	1	262702
30	1250 X 300 X 785	390	1600 x 660 x 820	850	1	262702
60	1250 X 300 X 785	390	1600 x 1100 x 900	1300	1	262730

	FRACC: 17 A 12"	± 1/64	PARALELISMO	0.002°/PIE	REGISTRO DE REVISIONES				NOMBRE		
	FRACC: 12 A 24"	± 1/32	CONCENTRICIDAD	0.001° LTI	F					DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-IND HF 1330 M1 30KVA 120/208V 127/220V	
FRACC: 24 EN	± 1/16	PERPENDICULARIDAD	± 0.002°/PIE	E						ESCALA	MATERIAL
DECIMALES	± 0.005°	OVALADO	0.0005° LTI	D						1=1	
ANGULARES	± 15'	PANDURA	0.002°/PIE	C							704912
ACABADOS NO IND. *	125	RADIOS NO IND. *	0.010	B							REVISION
TOLERANCIAS GENERALES				A							TAMAÑO
DIBUJO	FECHA	REVISO	FECHA	HOJA							C
MGM	07/22	JARC	07/22	1 DE 1	CAMBIO	FECHA	CANT.	SE USA EN			

NORTEC S.A DE C.V.
 PARQUE INDUSTRIAL KALOS,
 AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7
 COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,
 GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119