


704915

REVISION

UPS-IND HF 1315 M1 15KVA
VOLTAJE ENTRADA: 120/208V, 127/220V.
VOLTAJE SALIDA: 120/208V, 127/220V.
BUS DE VOLTAJE ±190 - ±240 VCD AJUSTABLE


VISTA FRONTAL

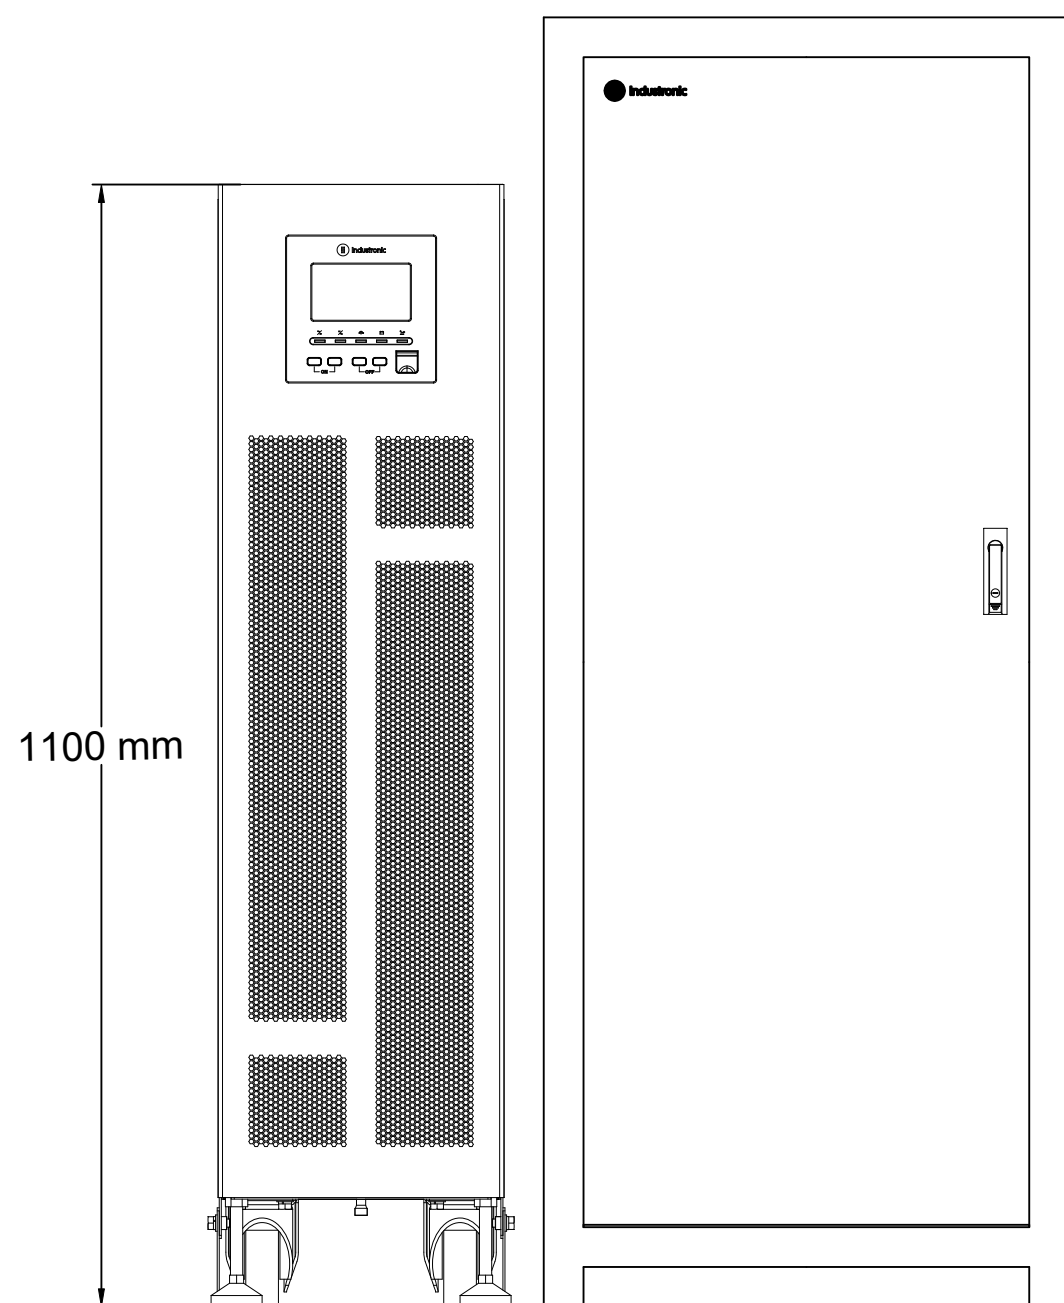

UPS-IND-HF 1315 M1

BAT IND M1 - 1315

VISTA LATERAL

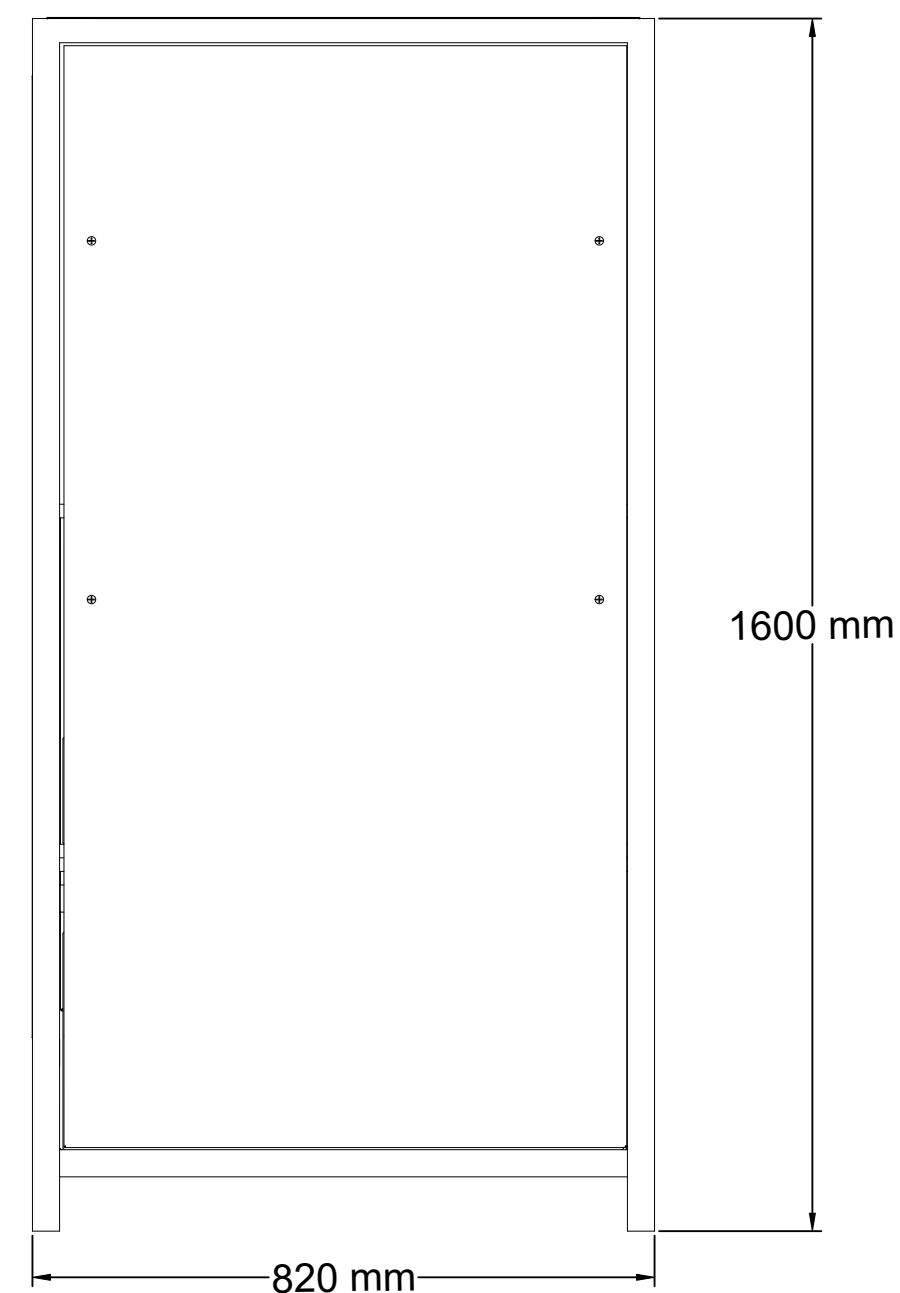

- NOTAS:
- 1.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 200 mm POR VENTILACION
 - 2.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
 - 3.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

MODELO	TIEMPO DE RESPALDO (min)	UPS		BANCO EXTERNO			
		DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO (kg)	NO.GAB	# SAP
UPS-IND HF 1315 M1	0	1100 x 360 x 840	109				
	5	1100 x 360 x 840	195				
	10	1100 x 360 x 840	240				
	15	1100 x 360 x 840	270				
	20	1100 x 360 x 840	109	1600 x 660 x 820	550	1	262702
	30	1100 x 360 x 840	109	1600 x 660 x 820	640	1	262702
	45	1100 x 360 x 840	109	1600 x 960 x 820	685	1	330904

	FRACC. 12° A 24°	± 1/32	PARALELISMO	0.002" P/E	REGISTRO DE REVISIONES				NOMBRE	
	FRACC. 24° EN	± 1/16	PERPENDICULARIDAD	± 0.002" P/E	F				DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-IND HF 1315 M1 15KVA VN: 120/208V, 127/220V	
	DECIMALES	± 0.005"	OVALADO	0.0005" LTI	E				ESCALA	MATERIAL
	ANGULARES	± 10°	PANDURA	0.002" P/E	D				1=1	
	ACABADOS NO IND. *	125	RADIOS NO IND. *	0.010	C					704915
TOLERANCIAS GENERALES					REFERENCIAL				TAMAÑO	
DIBUJO	FECHA	REVISO	FECHA	HOJA	CAMBIO				C	
MGM	05/22	JARC	05/22	1 DE 1	SE USA EN				Industronic	
									NORTEC S.A DE C.V. PARQUE INDUSTRIAL KALOS, AV. MIGUEL ALEMAN S/N, BODEGA 7 COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA, GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119	